

# Projekt drvenog krovišta ugostiteljskog objekta - zamjena postojeće tradicijske konstrukcije krova

---

Mujanović, Adin

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2023**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering / Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:157:106021>

*Rights / Prava:* [Attribution 4.0 International/Imenovanje 4.0 međunarodna](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-05-17**



Image not found or type unknown

*Repository / Repozitorij:*

[Repository of the University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering - FCERI Repository](#)



**SVEUČILIŠTE U RIJECI  
GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI**

**Adin Mujanović**

**PROJEKT DRVENOG KROVIŠTA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA-  
ZAMJENA POSTOJEĆE TRADICIJSKE KONSTRUKCIJE KROVA**

**Završni rad**

**Rijeka, 2022/2023.**

**SVEUČILIŠTE U RIJECI  
GRAĐEVINSKI FAKULTET**

**Građevinarstvo  
Stručni prijediplomski studij  
Drvene konstrukcije**

**Adin Mujanović  
0303069963**

**PROJEKT DRVENOG KROVIŠTA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA-  
ZAMJENA POSTOJEĆE TRADICIJSKE KONSTRUKCIJE KROVA**

**Završni rad**

**Rijeka, rujan 2023.**

Naziv studija: Stručni prijediplomski studij  
Znanstveno područje/područja: Tehničke znanosti  
Znanstveno polje/polja: Građevinarstvo  
Znanstvena grana/grane: Nosive konstrukcije

Tema završnoga rada rada

**PROJEKT DRVENOG KROVIŠTA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA – ZAMJENA  
POSTOJEĆE TRADICIJSKE KONSTRUKCIJE KROVA**

**PROJECT OF THE TIMBER ROOF OF THE RESTAURANT FACILITY -  
REPLACEMENT OF THE EXISTING TRADITIONAL ROOF STRUCTURE**

Kandidat: **ADIN MUJANOVIC**

Kolegij: **DRVENE KONSTRUKCIJE**

Završni rad broj: **48**

**Zadatak:**

U završnom radu treba izraditi projekt drvene konstrukcije krova ugostiteljskog objekta u kojem postojeće tradicijsko drveno krovni okvir treba zamijeniti sustavom trozglobnog okvira sa zategom. Zamjenski konstrukcijski sustav treba biti u cijelosti vidljiv i oslonjen na postojeću masivnu potkonstrukciju koja nije predmet ovog projekta. Projekt zamjenskog krovišta treba sadržavati proračune i nacrte uobičajene u praksi projektiranja drvenih konstrukcija. Izbor zamjenske drvene krovne konstrukcije treba Završni rad treba sadržavati uvodno poglavlje, poglavljia relevantna za temu rada, zaključno poglavlje te popis korištene literature i normi. U zaključnom dijelu završnog rada treba analizirati izbor zamjenske drvene konstrukcije na temelju usporedbe iskaze materijala za postojeću tradicijsku i suvremenu zamjensku varijantu drvenog krovišta.

Tema rada je uručena: 30. ožujka 2023.

Komentor:

Mentor:

---

prof.dr.sc. Adriana Bjelanović

## **IZJAVA**

Završni rad izradio sam samostalno, u suradnji s mentoricom i uz poštivanje pozitivnih građevinskih propisa i znanstvenih dostignuća iz područja građevinarstva. Građevinski fakultet u Rijeci je nositelj prava intelektualnog vlasništva u odnosu na ovaj rad.

Student:

Adin Mujanović

U Rijeci, 09.09.2023.

## **IZJAVA**

Diplomski rad izrađen je u sklopu znanstvenog projekta

### **Poboljšanje proračunskih modela za ocjenu stanja građevinskih konstrukcija**

Voditelj projekta      prof.dr.sc. Ivana Štimac Grandić

Šifra projekta      uniri-technic-18-127

Financijer projekta      Sveučilište u Rijeci

Pravna nadležnost      Sveučilište u Rijeci

U Rijeci, 6. rujna 2023.

Mentor:

prof.dr.sc. Adriana Bjelanović

## **ZAHVALA**

Želim da se zahvalim profesorici Adriani Bjelanović zbog bezuvjetnog razumijevanja, zalaganja, odvojenog vremena, prenesenog znanja i razmišljanja kroz cijeli period naše suradnje, od upisivanja kolegija, završetka istog, odabira teme završnog rada, izrade završnog rada. Također kolega Matija Šešek ima velike zasluge u cijelom procesu te se i njemu posebno zahvaljujem.

## SAŽETAK

<b>Student:</b>	Adin Mujanović
<b>Naslov rada:</b>	Projekt drvenog krovišta ugostiteljskog objekta-zamjena postojeće tradicijske konstrukcije krova
<b>Mentorica:</b>	Prof.dr.sc Adriana Bjelanović, dipl. ing. građ.
<b>Studij:</b>	Preddiplomski stručni studij građevinarstva
<b>Kolegij:</b>	Drvene konstrukcije

Ovaj projekt zamjene postojećeg krovišta dvostruka visulja sa novim krovištem, trozglobnim okvirom sa zategom bazirati će se uglavnom na proračunu i nacrtima novog, te usporedbama tradicionalne i suvremene metode izrade konstrukcije i količinama potrebnim za izradu istih. Projekt se odnosi na krovište ugostiteljskog objekta sa znatnim okupljanjem ljudi, zbog cijelokupnog ambijenta krovna konstrukcija je u potpunosti vidljiva. Zamjenska krovna konstrukcija se oslanja na postojeću masivnu konstrukciju koja je zatečena u vrlo dobrom stanju, ali nije dio ovog projekta. Dijagnosticiranjem postojećeg krovišta odlučeno je iskorištavanje i ponovna upotreba drvene građe, uz posebnu provjeru i njegu. Projekt sadrži sve potrebne proračune i nacrte navedene u normama za projektiranje drvenih konstrukcija. Završni rad je koncipiran tako da počinje sa uvodnim dijelom, zatim se bavi proračunom (analizom, dimenzioniranjem, proračunom spojeva), iskaz materijala posebno za oba krovišta, zaključak, popis normi, korištene literature i prilozi, kao posljednji dio završnog rada dodani su nacrti dispozicije i detalji spojeva. Zaključak je ujedno i analiza iskaza i utroška materijala potrebnih za izradu oba krovna sistema.

Ključne riječi: krovna konstrukcija, tradicionalno krovište-dvostruka visulja, trozglobni okvir, proračun, analiza, iskaz materijala, usporedba količina.

## **ABSTRACT**

<b>Student:</b>	Adin Mujanović
<b>Title of work:</b>	Project of the timber roof of the restaurant facility - replacement of the existing traditional roof structure
<b>Mentor:</b>	Prof. Dr.Sc Adriana Bjelanović, B.Sc. civil engineer
<b>Study:</b>	Undergraduate professional study of civil engineering
<b>Course:</b>	Wooden constructions

This project replaces the existing double-hung roof with a new roof, a three-jointed frame with tension, will be based mainly on the budget and blueprints of the new one, and comparisons of traditional and modern construction methods and the quantities needed to make them. The project relates to the roof of a catering facility with a large gathering of people, due to the overall ambience the roof structure is fully visible. The replacement roof structure rests on the existing massive structure, which was found to be in very good condition, but is not part of this project. By diagnosing the existing roofing, it was decided to utilize and reuse the wood, with a special check of it as well. The project contains all the necessary calculations and drawings specified in the norms for the design of wooden structures. The final paper is designed so that it starts with the introductory part, then deals with calculation (analysis, dimensioning, calculation of joints), statement of materials especially for both roofs, conclusion, list of norms and used literature come as the last part of the final paper. The conclusion is at the same time an analysis of the statement and consumption of materials necessary for the production of both roof systems.

Key words: roof structure, traditional roofing-double overhang, three-jointed frame, calculation, analysis, statement of materials, comparison of quantities

## **Sadržaj**

1.	UVOD .....	8
2.	GLAVNI PROJEKT DRVENOG KROVIŠTA .....	9
2.1.	Tehnički opis.....	9
2.2.	Analiza djelovanja na konstrukciju.....	11
2.2.1.	Djelovanja u glavnoj ravnini konstrukcije.....	11
2.2.2.	Horizontalna djelovanja vjetra .....	17
2.3.	Proračun graničnih stanja elemenata konstrukcije.....	23
2.3.1.	Dimenzioniranje sekundarne konstrukcije.....	23
2.3.2.	Dimenzioniranje glavne nosive konstrukcije.....	30
2.3.2.1.	Statički model i analiza glavne nosive konstrukcije .....	32
2.3.3.	Dimenzioniranje rešetkastog sprega .....	38
2.4.	Proračun priključaka .....	41
2.4.1.	Priklučak sekundarnih greda na glavnu konstrukciju .....	43
2.4.2.	Priklučci u glavnoj konstrukciji.....	44
2.4.2.1.	Priklučak vezne grede na grede okvira – detalj B.....	44
2.4.2.2.	Priklučak greda u sljemenu .....	50
2.4.2.3.	Priklučak glavne nosive konstrukcije na potkonstrukciju.....	54
2.5.	Iskaz materijala .....	55
2.5.1.	Iskaz materijala za predloženo rješenje novog krovišta.....	55
2.5.2.	Iskaz materijala za postojeće tradicijsko krovište .....	59
3.	ZAKLJUČAK .....	60
4.	POPIS SLIKA .....	61
5.	POPIS TABLICA .....	62
6.	LITERATURA .....	63
7.	PRILOZI .....	65

## 1. UVOD

Ovaj završni rad iz drvenih konstrukcija ticali će se krovne konstrukcije gospodarskog objekta. Predmet rada će biti zamjena postojećeg tradicionalnog krovišta, dvostruka visulja. U zamjenu konstrukcije se ide iz razloga što dugi niz godina nije pravilno njegovana, a također od početka nije pravilno izolirana. Vlaga koja je konstantno prisutna je načinila nepopravljivu štetu te je također na nekim mjestima je došlo i do propuštanja vanjskih utjecaja. Naš zadatak je da konstrukciju zamijenimo sa novim, suvremenim krovištem, trozglobnim okvirom sa zategom. Zaključeno je da trozglobni okvir sa svojim parom rogovima i veznom gredom odgovaraju rasponu i gabaritima građevine koji treba zadovoljiti. Glavna nosiva konstrukcija će se izvoditi novom lameliranom građom određenih dimenzija, dok će sekundarna nosiva konstrukcija biti izrađena od cijelovitog drva. S obzirom da je cijelo staro krovište izrađeno od cijelovitog drva visoke gustoće, nakon skidanja konstrukcije detaljno ćemo pregledati svaki dio građe posebno te razmotriti može li se iskoristiti za novu sekundarnu konstrukciju krovišta. Pokrov i potkonstrukcija(OSB ploče), će biti u potpunosti zamijenjeni. Investitor je izrazio želju za novim pokrovom, SNV-100, Trimoterm ploče sa ugrađenom izolacijom. Spojevi konstrukcije će biti izvedeni suvremenim metodama, čeličnim pločicama, vijcima i ostalim spojnim sredstvima izrađenih uglavnom od čelika. Potkonstrukcija je masivna i nije predmet ovog završnog rada. Krovna konstrukcija je prazna i u potpunosti vidljiva. Projekt zamjenskog krovišta sadrži sve proračune i nacrte uobičajene u praksi projektiranja drvenih konstrukcija.

## 2. GLAVNI PROJEKT DRVENOG KROVIŠTA

### 2.1. Tehnički opis

Projekt drvenog simetričnog krovišta se izrađuje za ugostiteljski objekt smješten u području Gorskog Kotara, na nadmorskoj visini od 300 NMV. Lokacijski je time građevina razvrstana u 4. snježnu klimatološku zonu Republike Hrvatske. Građevina se nalazi u predgrađu i zaklonjena je šumom od izravnih udara vjetra te se područje razvrstava u 3. kategoriji terena.

Potkonstrukcija na koju se oslanja drvena konstrukcija krova je masivna, sa zidovima od opeke i armiranobetonskim serklažima, uključujući i zabatne zidove. Masivna potkonstrukcija udovoljava uvjetima namjene i zahtjevima mehaničke otpornosti i stabilnosti te zato nije predmet ovoga projekta. Visina bočnih zidova građevine iznosi 4,5 m, a visinska kota u sljemenu 8,32m.

Postojeće drveno krovište je tradicijsko podroženičko krovište dvostrukе visulje i u skladu sa zahtjevima prenamjene unutrašnjeg prostora ga treba zamijeniti novom drvenom konstrukcijom koja jest predmet ovoga projekta.

Tlocrtni gabarit (osni) konstrukcije krova iznosi 12 x 24 m, ploštine 288 m<sup>2</sup>. Pokrov su TRIMOTERM krovni paneli SNV 100 (100mm) s ugrađenom zvučnom i toplinskom izolacijom.

Predložena nova drvena konstrukcija je ravninski sustav izведен preko osam (8) polja, sa sedam (7) glavnih nosača statičkog sustava trozglobnog okvira sa zategom, projektiranih od homogenog lijepljenog lameliranog drva prosječne kvalitete, GL24h. Glavni nosač drvenog krovišta (POZ 101) je u cijelosti vidljiv u unutrašnjem prostoru objekta. Osni raspon glavnih nosača iznosi 12,0 m, osni raster 3,0 m, dok je poprečni nagib krova izведен kao i u postojećem krovištu, pod kutom od 30° prema horizontali. Grede trozglobnog okvira (POZ 101-2) su poprečnog presjeka 160/330 mm i osne duljine 7,2 m Zatega okvira (POZ 101-1) je jednodijelna, presjeka 160/160 mm i osne duljine 12,0 m. Zatega je dimenzionirana i na opterećenje od dvaju rasvjetnih tijela, ovješena je u trećinama duljine na grede okvira pomoću 2Ø12 mm čelične šipke. Zglobno je priključena na grede okvira, a priključak se izvodi bočnim čeličnim pločama 2#5 mm (S 235) i vijcima M10 (kv. 4.6). Bočne ploče su zavarene (kutni zavari 4 mm) na čelnu čeličnu ploču 1#5mm (S 235) iznad gornjeg ruba grede. Grede okvira su zglobno oslonjene (nepokretni i pokretni oslonac) na uzdužne serklaže, posredno, preko drvenih kladica 150/150/60 mm, a sidrene pomoću tipskih kutnika 150/75/8 mm (BETONWINKEL-10041). Spoj greda okvira u sljemenu (zglobni priključak) izведен je s bočnim čeličnim pločama 2#5mm (S 235) i vijcima M10 (kv. 4.6). Detaljniji podaci o dimenzijama čeličnih ploča u spojevima i tipskom spojnom priboru (kutnici) su navedeni na nacrtima i u iskazu materijala.

Sekundarna nosiva konstrukcija (POZ 102), nosači pokrova su projektirane od cjelevitog drva C24, presjeka 120/140 mm i proračunane kao slobodno oslonjene grede osnog raspona 3,0m i osnog rastera (mjereno po kosini krova) od 1,14m. U krajnjim poljima konstrukcije su oslonjene na armiranobetonske serklaže. Priklučci na glavnu nosivu konstrukciju su izvedeni nalijeganjem i tipskim kutnicima AB105 (spojevi čavlima s prstenastim narezom, d = 4 mm).

Konstrukcija krovišta je prostorno stabilizirana s dva rešetkasta sprega (POZ 103) s križnom dijagonalnom čeličnom ispunom (M12) a osna duljina svake dijagonale iznosi 3,2 m.

Norme korištene u ovom projektu za proračun krovne konstrukcije su sljedeće: Osnove proračuna konstrukcija (HRN EN 1990), Djelovanja na konstrukcije (HRN 1991) odnosno dijelovi 1, 3 i 4 – HRN EN 1991-1 (Gustoće, vlastita težina i uporabna djelovanja), HRN EN 1991-3 (Opterećenja snijegom) i HRN EN 1991-4 (Opterećenja vjetrom) te Projektiranje drvenih konstrukcija – dio 1: Opća pravila i pravila za zgrade, HRN EN 1995-1-1.

## 2.2. Analiza djelovanja na konstrukciju

### 2.2.1. Djelovanja u glavnoj ravnini konstrukcije

Analiza djelovanja na konstrukciju provodi se prema normi (HRN EN 1991-1-1) [6] Stalno opterećenje po  $m^2$  uključuje vlastitu težinu pokrova SNV-100 (uključujući izolaciju), vlastitu težinu potkonstrukcije, težinu horizontalnog sprega i podgled ( $0,018\text{ mm}$ ).

Za potrebu proračuna bitni su nam koeficijenti  $\Psi$  navedeni u tablici niže u tekstu za proračun zgrada prema Tablici A1.1 u Dodatku A norme (HRN EN 1990:2011) [5].

Trajanje djelovanja određujemo prema Tablici 2.2(HRN EN 1995 NA:2013) [9].

Osnovne kombinacije djelovanja računamo prema normi (HRN EN 1990) [5].

Razred uporabe za konstrukcijske elemente i dijelove drvene konstrukcije prema točki 2.2. norme (HRN EN 1995-1-1:2013/A2:2015) [9].

Za sekundarnu nosivu konstrukciju odabiremo cjelovito drvo C24, iz razreda čvrstoće za meko cjelovito drvo četinjača i topole norme (HRN EN 338:2010) [3] , a glavna nosiva konstrukcija se radi od lijepljenog lameliranog drveta GL 24 h iz razreda čvrstoće za lijepljeno lamelirano drvo norme (HRN EN 14080:2013) [4].

g-stalno djelovanje [ $\text{kN}/\text{m}^2$ ]

$s_o$ =promjenjivo djelovanje snijega [ $\text{kN}/\text{m}^2$ ]

$w=w_e-w_i$  =promjenjivo djelovanje vjetra [ $\text{kN}/\text{m}^2$ ]

$e$ = osni razmak podrožnica (po kosini)

Razred uporabe i uvjeti	Namjena
1 sadržaj vlage drva pri higroskopnoj ravnoteži ne smije prelaziti $12\% \ (\leq 12\%)$	drvene konstrukcije* u grijanim prostorima
2 sadržaj vlage drva pri higroskopnoj ravnoteži ne smije prelaziti $20\% \ (\leq 20\%)$	natkrivene drvene konstrukcije*
3 sadržaj vlage drva pri higroskopnoj ravnoteži prelazi $20\% \ (> 20\%)$	drvene konstrukcije* izložene atmosferskim utjecajima

\* odnosi se na konstrukcijske elemente i dijelove drvene konstrukcije


Tablica 1. Razredi uporabe [1] prema točki 2.2. [9]

Djelovanja	Razred
<b>Vlastita opterećenja</b>	stalno
<b>Vertikalna uporabna opterećenja</b>	
Vertikalno uporabno opterećenje za prohodne terase, balkone, prilaze i slično	kratko
<b>Opterećenje snijegom i ledom</b>	
– karakteristično opterećenje snijegom za nadmorsku visinu NMV $\geq 1000$ m	srednje
– karakteristično opterećenje snijegom za nadmorsku visinu NMV $< 1000$ m	kratko

Tablica 2. Razredba trajanja djelovanja prema Tablici 2.2. [9]

Djelovanja	$\psi_{0,i}$	$\psi_{1,i}$	$\psi_{2,i}$
Pokretno opterećenje stropova (kategorije prema HRN EN 1991-1-1)			
Kategorija H: Krovovi	0,0	0,0	0,0
Opterećenje snijegom (prema normi HRN EN 1991-1-3)			
Za objekte na NMV $\leq 1000$ m	0,5	0,2	0,0
Opterećenje vjetrom (prema normi HRN EN 1991-1-4)	0,6	0,2	0,0


Tablica 3. Preporučene vrijednosti koeficijenata  $\Psi$  prema Tablici A1.1. [9]

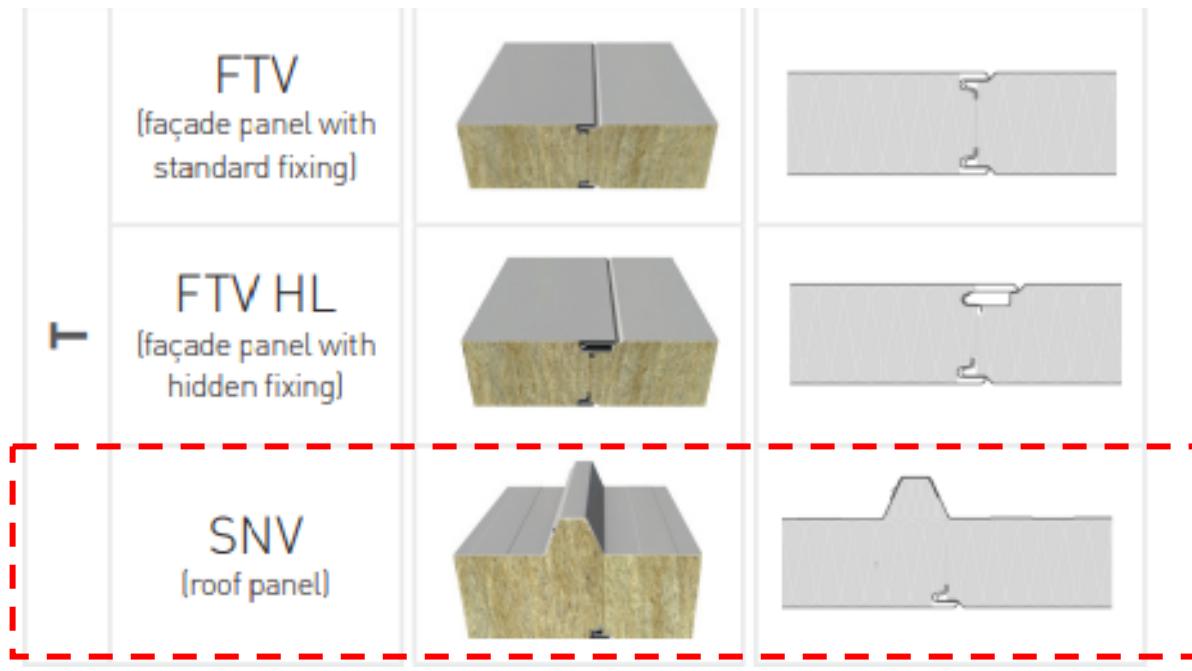

Slika 1. Pokrov SNV-100 [4]

WEIGHT (Fe 0,55/0,5) [kg/m <sup>2</sup> ]											
PANEL THICKNESS (mm)											
50	60	80	100	120	133	150	172	200	220	240	250*
n/a	14,4	16,2	18,0	19,8	21,0	22,5	24,5	27,0	n/a	30,6	31,50
n/a	14,6	16,4	18,2	20,0	21,2	22,7	24,7	27,2	n/a	30,8	31,70
<hr/>											
n/a	15,7	17,5	19,3	21,1	n/a	23,9	25,9	28,4	30,2	32,0	n/a

Slika 2. Opterećenje SNV-100 panela [kg/m<sup>2</sup>] [4]

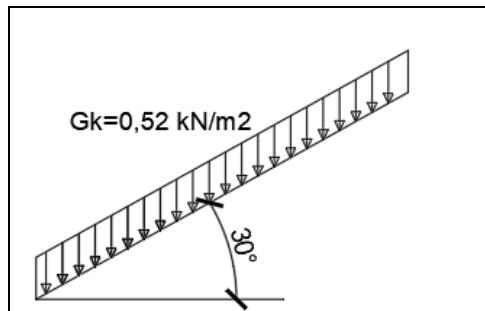


### *Slika 3. Pravac stalnog djelovanja- Gk*

Analiza opterećenja snijegom provodi se prema normi (HRN EN 1991-1-3 i NA) [7]. Opterećenje snijegom određujemo prema poglavlju 5.2. norme (HRN EN 1991-1-3:2012) [7].

$$s = \mu_i * C_e * C_t * s_k$$

$\mu_i$ = faktor oblika opterećenja nijegom na krovu (prema poglavlju 5.3., dodatak A)  
 $C_e$ =faktor izloženosti kojim se uzima u obzir puhanje vjetra- za uobičajene uvjete =1,0  
 $C_t$ =toplinski koeficijent kojim se uzima u obzir toplinska izolacija krova i zagrijavanje zgrade.preporučeno =1,0  
 $s_k$  =karakteristična vrijednost opterećenja snijegom na tlu (prema poglavlju 5.3 I dodatku A norme) [ $\text{kN}/\text{m}^2$ ]

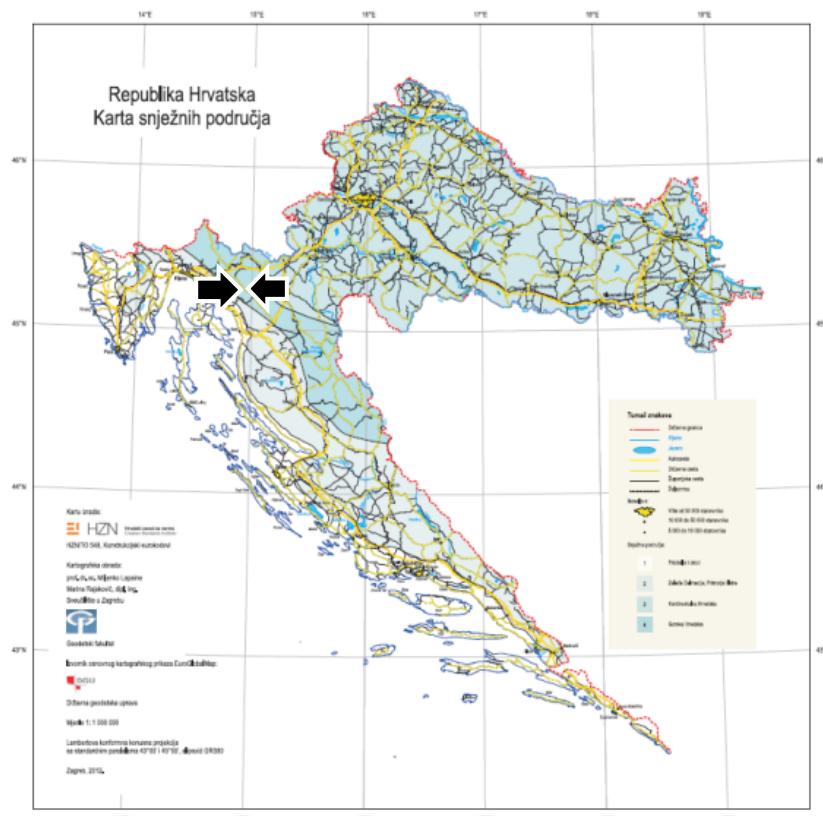

Slika 4. Karta sniježnih područja u RH [7]




Slika 5. Karta sniježnih područja u RH-prema NA/HRN EN 1993-1-1 [7]

Nadmorska visina do (m)	1. područje - priobalje i otoci (kN/m <sup>2</sup> )	2. područje - zaleđe Dalmacije, Primorja i Istre (kN/m <sup>2</sup> )	3. područje - kontinentalna Hrvatska (kN/m <sup>2</sup> )	4. područje - gorska Hrvatska (kN/m <sup>2</sup> )
100	0,50	0,75	1,00	1,25
200	0,50	0,75	1,25	1,50
300	0,50	0,75	1,50	1,75
400	0,50	1,00	1,75	2,00
500	0,50	1,25	2,00	2,50
600	0,50	1,50	2,25	3,00
700	0,50	2,00	2,50	3,50
800	0,50	2,50	2,75	4,00
900	1,00	3,00	3,00	4,50
1000	2,00	4,00	3,50	5,00
1100	3,00	5,00	4,00	5,50
1200	4,00	6,00	4,50	6,00
1300	5,00	7,00		7,00
1400	6,00	8,00		8,00
1500		9,00		9,00
1600		10,00		10,00
1700		11,00		11,00
1800		12,00		


Tablica 4. Karakteristična opt. snijegom na tlu-RH(NA/HRN EN 1991-1-3) [7]

Kut nagiba krova	$0^\circ \leq \alpha \leq 30^\circ$	$30^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$\alpha > 60^\circ$
Koeficijent oblika $\mu_1$	0,8	$0,8 \cdot (60^\circ - \alpha) / 30$	0,0
Koeficijent oblika $\mu_2$	$0,8 + 0,8 \cdot \alpha / 30$	1,6	-

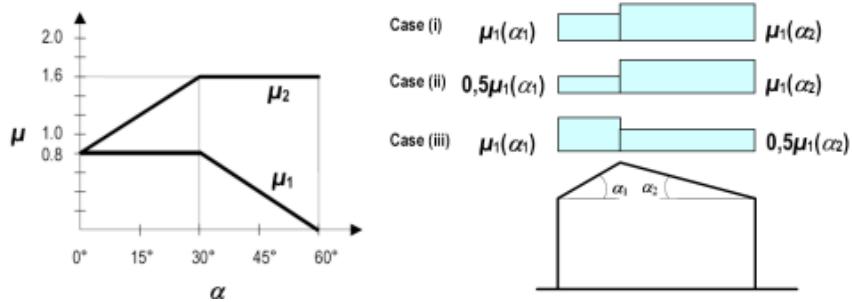


Tablica 5. Faktori oblika za dvostrane krovove-prema HRN EN 1991-1-3 [7]

Promjenjivo opterećenje snijegom-Qs					
Snijeg $s=u_1 \times C_e \times C_t \times S_k$	0,75	0,8	1	1	$0,60 \text{ kN/m}^2$
Promjenjivo opterećenje snijeg-Qs- ukupno:					

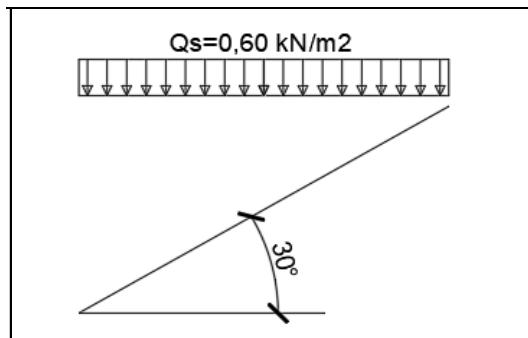

Slika 6. Promjenjivo djelovanje snijega-Qs

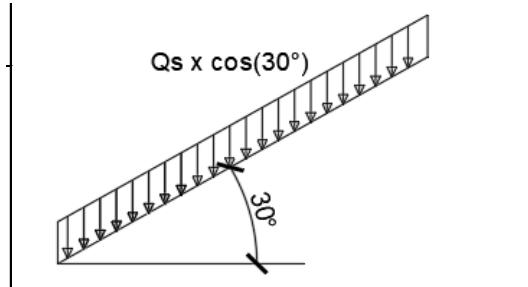

Slika 7. Raspoređeno djelovanje snijega

## 2.2.2. Horizontalna djelovanja vjetra

Analiza promjenjivog djelovanja vjetra na dvostrani krov prema normi (HRN EN 1991-1-4) [8].

Poglavlje 3 norme koristi nam za modeliranje djelovanja vjetra (priroda, razvrstavanje i karakteristične vrijednosti).

Poglavlje 4 navedene norme tiče se brzine i pritiska vjetra na konstrukciju. Iz poglavlja 4 određivati ćemo sljedeće: osnove proračuna, osnovne vrijednosti, srednje vrijednosti, hrapavost terena, turbulenciju vjetra, vršni pritisak brzine.

$$V_b = c_{dir} * c_{season} * V_{b,0} = \text{osnovna brzina vjetra prema izrazu 4.1.}$$

$$k_r = 0,19x(z_o/z_{o,II})^{0,07} = \text{faktor terena prema izrazu 4.5.}$$

$$Cr(z) = kr * \ln(z/z_o) = \text{faktor hrapavosti prema izrazu 4.4.} \quad z_{min} < z < z_{max}$$

$$Cr(z) = cr^*(z_{min}) = \text{faktor hrapavosti prema izrazu 4.4.} \quad z < z_{min}$$

$$Lv(z) = ki/(co(z)*\ln(z/z_o)) = \text{jakost turbulencije izraz 4.7} \quad z_{min} < z < z_{max}$$

$$Lv(z) = Iv^*(z_{min}) = \text{izraz 4.7.} \quad z < z_{min}$$

$$q_z = 0,5 * p * v_b^2 = \text{osnovni pritisak brzine vjetra izraz 4.8.}$$


$$Vm(z) = Cr(z) * co(z) * v_b = \text{srednja brzina vjetra prema izrazu 4.3.}$$

$$qp(z) = [1 + 7 * lv(z)] * p * v^2(z) = \text{vršni pritisak brzine vjetra izraz 4.8.}$$

$$Ce(z) = qp(z)/q_b = \text{faktor izloženosti izraz 4.9.}$$

Kategorija terena	$z_o$ m	$z_{min}$ m
0 More ili priobalje uz otvoreno more	0,003	1
I Jezera ili ravana i horizontalna područja (ravnice) s neznatnom vegetacijom i bez prepreka	0,01	1
II Područja niske travnate vegetacije i izoliranih prepreka (drveće, zgrade) s podjelom na barem 20 visina prepreka	0,05	2
III Područja dobro prekrivena vegetacijom ili zgradama ili izoliranim preprekama s podjelom na najviše 20 visina prepreka (npr. sela, predgrađe, stalna šuma)	0,3	5
IV Područja s barem 15% površine prekrivene zgradama prosječne visine iznad 15 m	1,0	10

Tablica 6. Kategorija terena Tablica 4.1. HRN EN 1991-1-3 [1]

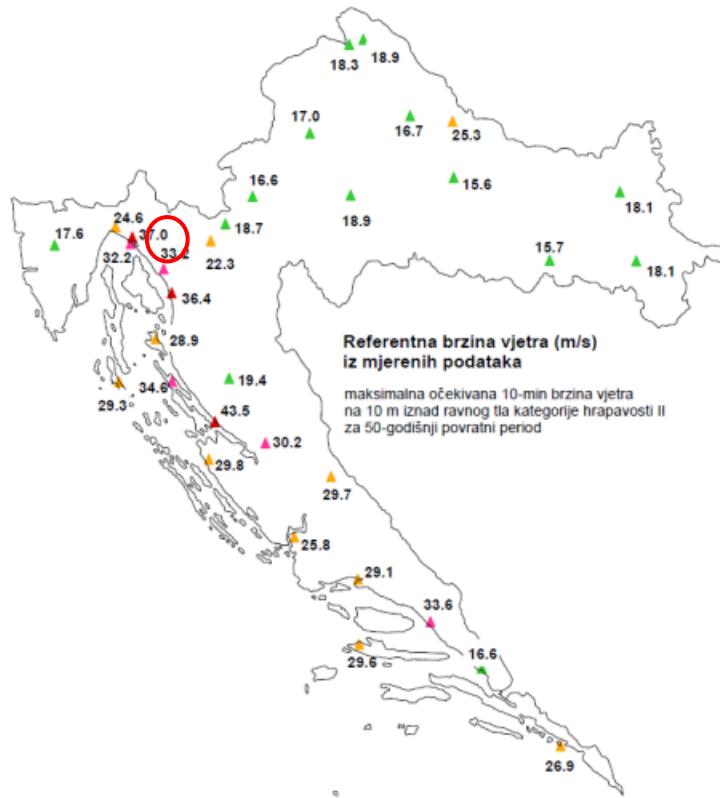

Slika 8. Referentna brzina vjetra (m/s) (Dravni hidrometeorološki zavod) [8]



Slika 9. Osnovna brzina vjetra  $V_{b,o}$  (HRN EN 1991-1-4 I NA) (Državni hidrometeorološki zavod) [8]

Za područje građevine utvrđena je osnovna brzina vjetra od  $V_{b,o} = 25 \text{ m/s}$

Proračun djelovanja vjetra prema normi (HRN EN 1991-1-4 i NA) [8].

Ulazni podaci		
$\alpha=$	30°	nagib krova
$H=$	4,5 m	visina zidova građevine
$Lo=$	12 m	raspon konstrukcije
$B=$	3 m	raster GNK
$n=$	8	broj polja
$n=$	7	broj glavnih nosača
$hk=$	4,05 m	visina krova
$z=h=$	8,55 m	visina objekta
$L90=$	24 m	duljina konstrukcije
Pritisak vjetra-poprečni smjer (0)		
$d=$	12 m	dubina građevine
$b=$	24 m	duljina krova
$e=$	17,1 m	$e=\min(b;2h)$ proračunska širina
$e/4=$	4,28 m	duljina zone F
$e/10=$	1,71 m	dubina zone F/G
$d/2-e/10=$	4,29 m	dubina zone J
$d*L90=$	288,00 m	referentna površina
$Af=$	7,31 m <sup>2</sup>	referentna pov. F
$Ag=$	26,42 m <sup>2</sup>	referentna pov. G
Pritisak vjetra-uzdužni smjer (90)		
$d=$	24,00 m	
$b=$	12,00 m	
$e=$	17,10 m	
$e/4=$	4,28 m	
$e/10=$	1,71 m	
$e/2=$	8,55 m	
$e/2-e/10=$	6,84 m	
$d-e/2=$	15,45 m	
$b*L90=$	288,00 m	
$Af=$	7,31 m <sup>2</sup>	
$Ag=$	2,95 m <sup>2</sup>	
Djelovanja		
Lokacija:	2. Gorski Kotar	
Kat. Teren:	III: (predgrađe)	
$Vb,o=$	25,00 m/s	temeljna osnovna brzina vjetra
$Cdir=$	1,00	faktor smjera
$Cseason=$	1,00	faktor godišnjeg doba
$Co(z)=$	1,00	faktor razvedenosti terena
$Vb=$	25,00 m/s	osnovna brzina vjetra
$z=$	8,55 m	visina do sljemena
$zo=$	0,30	za odabranu kat. Terena (tablica)
$zmin=$	5,00 m	odgovarajuća najmaja visina (tablica)
$zo=$	0,05 m	duljina hrapavosti
$Kr=$	0,22	faktor terena
$cr(z)=$	0,716	faktor hrapavosti
$Ki=$	1,00	faktor turbulencije
$\sigma v=$	6,46	standradna devijacija
$lv(z)=$	0,30	jakost turbulencije
$\rho=$	1,25 kg/m <sup>3</sup>	gustoća zraka
$qb=$	0,39 kN/m <sup>2</sup>	osnovni pritisak brzine vjetra
$vm=$	17,89 m/s	srednja brzina vjetra
$qp(z)=$	0,62 kN/m <sup>2</sup>	vršni pritisak brzine vjetra
$co(z)=$	1,58	faktor izloženosti
Vanjski i unutarnji pritisci vjetra		
$ze=$	8,55	referentna visina za vanjski pritisak
$zi=$	8,55	referentna visina za unutarnji pritisak
$qp(ze)=$	0,62 kN/m <sup>2</sup>	vršni pritisak brzine vjetra
$Cpi=$	-0,3	faktor negativnog unutrašnjeg pritiska vjetra
$Cpi=$	0,2	faktor pozitivnog unutrašnjeg pritiska vjetra

Za proračun vjetra bitan podatak je da su zabatni zidovi masivni te se horizontalna opterećenja vjetra mogu zanemariti. Također konstrukcija krovnih spregova ne sudjeluje u prihvaćanju opterećenja pritiskom vjetra na zabat.

Karakteristične vrijednosti horizontalnih djelovanja trenja po površini krova		
Opterećenje krovnog poprečnog sprega		
d=	24 m	Napomena: zabatni zidovi su masivni
b=	12 m	
Ctr=	0,01	faktor trenja
qp(ze)=	0,62 kN/m <sup>2</sup>	vršni pritisak
ze=hzabata=	4,05 m	max. visina zabata
min(2b;4h)=	16,2 m	udaljenost površine trenja od zabata
Ltr=	7,8 m	duljina površine trenja
Afr=	<b>70,25 m<sup>2</sup></b>	površina trenja vjetra po krovu
Ftr=	<b>0,43 kN</b>	sila trenja vjetra po krovnoj površini
L=	24 m	duljina (osni raspon) sprega
$\Sigma qw=$	<b>0,036 kN/m</b>	ukupno hor. opt. krovnih spregova vjetrom
m=	2 kom	broj spregova
qw=	<b>0,018 kN/m</b>	horizontalno opt. vjetrom 1 sprega


Poglavlje 5 norme HRN 1991-1-4 za djelovanje vjetra

Korišteni izrazi prema normama i izrazima iz poglavlja 5:

Proračun ukupnog karakterističnog promjenjivog djelovanja-vjetar Wk					
We=qp(ze) x Cpe	Wi=qp(zi) x Cpi	qp(ze)=	vršni pritisak	$\alpha=$	nagib
Rezultanta pritiska vjetra na krov- poprečni smjer $0=0^\circ$					
	F	G	H	I	J
we	-0,39 0,43	-0,31 0,43	-0,12 0,25	-0,25 0,00	-0,31 0,00
wi(-)	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19
wi(+)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Ukupni pritisak vjetra na krovne površine-Wk					
We-Wi(-)	-0,21 0,62	-0,12 0,62	0,06 0,43	-0,06 0,19	-0,12 0,19
We-Wi(+)	-0,52 0,31	-0,43 0,31	-0,25 0,12	-0,37 -0,12	-0,43 -0,12

Poglavlje norme 7 djelovanje vjetra na dvostrešne krovove

U ovom projektu dvostrešni krov ima pozitivan nagib krova(slika preuzeta iz II. Analiza djelovanja, auditorne vježbe, drvene konstrukcije)

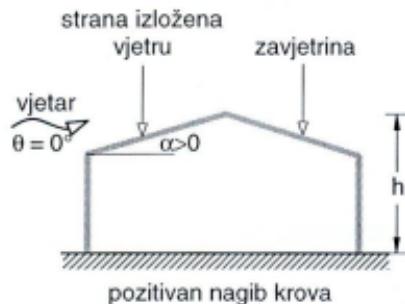


Slika 10. Pozitivan nagib krova prema normi (HRN EN 1991-1-4:2012) [1]

Vjetrovne zone prikazane na slici 7.8. iz norme HRN EN 1991-1-4 (slika 14) [8].

Referentna visina  $Ze=h$

$B$  je dimenzija okomita na smjer djelovanja vjetra

$$e = \min(b; 2h)$$

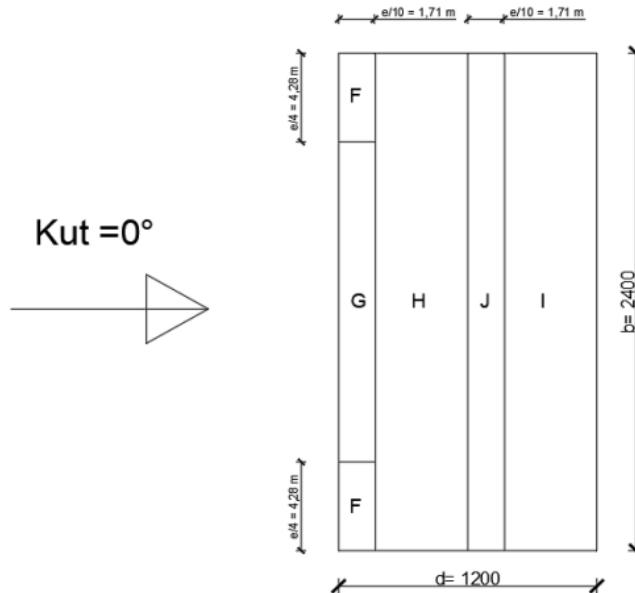

Slika 11. Vjetrovne zove-smjer vjetra na krov  $0^\circ$

Korišteni faktori za nagib krova od  $30^\circ$ .

Pitch Angle $\alpha$	Zone for wind direction $\theta = 0^\circ$										
	F		G		H		I		J		
	$C_{p,\text{e},10}$	$C_{p,\text{e},1}$		$C_{p,\text{e},10}$	$C_{p,\text{e},1}$		$C_{p,\text{e},10}$	$C_{p,\text{e},1}$		$C_{p,\text{e},10}$	$C_{p,\text{e},1}$
-45°	-0,6		-0,6		-0,8		-0,7		-1,0		-1,5
-30°	-1,1	-2,0	-0,8	-1,5	-0,8		-0,6		-0,8		-1,4
-15°	-2,5	-2,8	-1,3	-2,0	-0,9	-1,2	-0,5		-0,7		-1,2
-5°	-2,3	-2,5	-1,2	-2,0	-0,8	-1,2	+0,2		+0,2		
							-0,6		-0,6		
5°	-1,7	-2,5	-1,2	-2,0	-0,6	-1,2		+0,2			
	+0,0		+0,0		+0,0		-0,6		-0,6		
15°	-0,9	-2,0	-0,8	-1,5	-0,3		-0,4		-1,0		-1,5
	+0,2		+0,2		+0,2		+0,0		+0,0		+0,0
30°	-0,5	-1,5	-0,5	-1,5	-0,2		-0,4		-0,5		
	+0,7		+0,7		+0,4		+0,0		+0,0		
45°	-0,0		-0,0		-0,0		-0,2		-0,3		
	+0,7		+0,7		+0,6		+0,0		+0,0		
60°	+0,7		+0,7		+0,7		-0,2		-0,3		
75°	+0,8		+0,8		+0,8		-0,2		-0,3		


NOTE 1 At  $\theta = 0^\circ$  the pressure changes rapidly between positive and negative values on the windward face around a pitch angle of  $\alpha = -5^\circ$  to  $+45^\circ$ , so both positive and negative values are given. For those roofs, four cases should be considered where the largest or smallest values of all areas F, G and H are combined with the largest or smallest values in areas I and J. No mixing of positive and negative values is allowed on the same face.

NOTE 2 Linear interpolation for intermediate pitch angles of the same sign may be used between values of the same sign. (Do not interpolate between  $\alpha = +5^\circ$  and  $\alpha = -5^\circ$ , but use the data for flat roofs in 7.2.3). The values equal to 0,0 are given for interpolation purposes.

Tablica 7. Faktori vanjskog pritiska za dvostrane krovove (Tablica 7.4.a) [8]


Iskaz rezultata djelovanja vjetra na dvostranom krovu uz označene vrijednosti  $\text{kN/m}^2$  te dimenzije vjetrovnih zona po kosini.

-Pozitivni pritisak

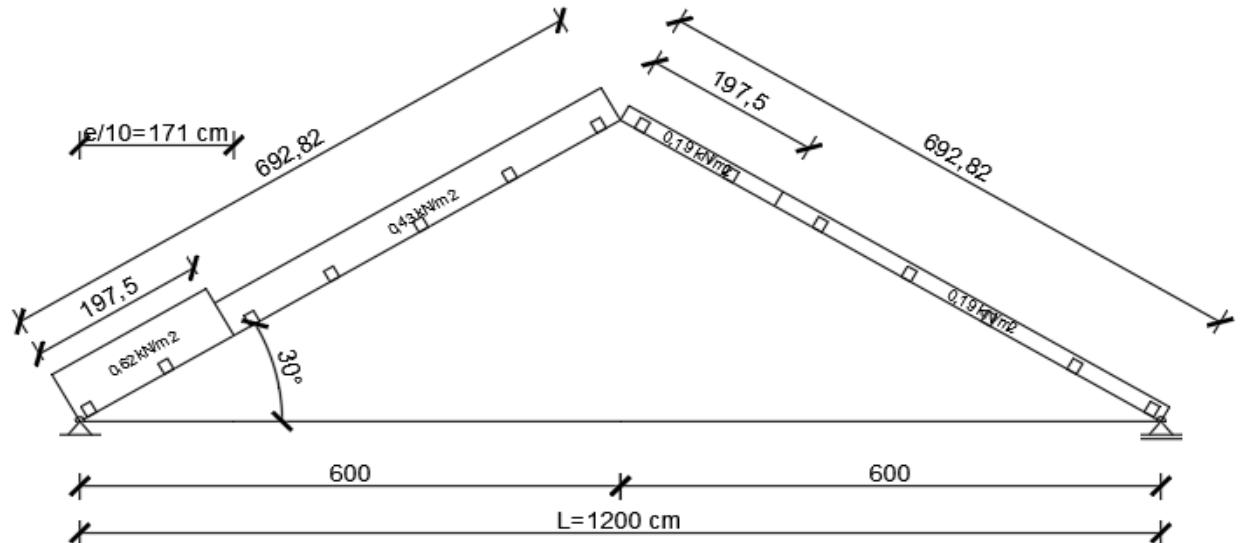

Slika 12. Rezultantni pritisak vjetra-vanjski negativni pritisak

-Negativni pritisak

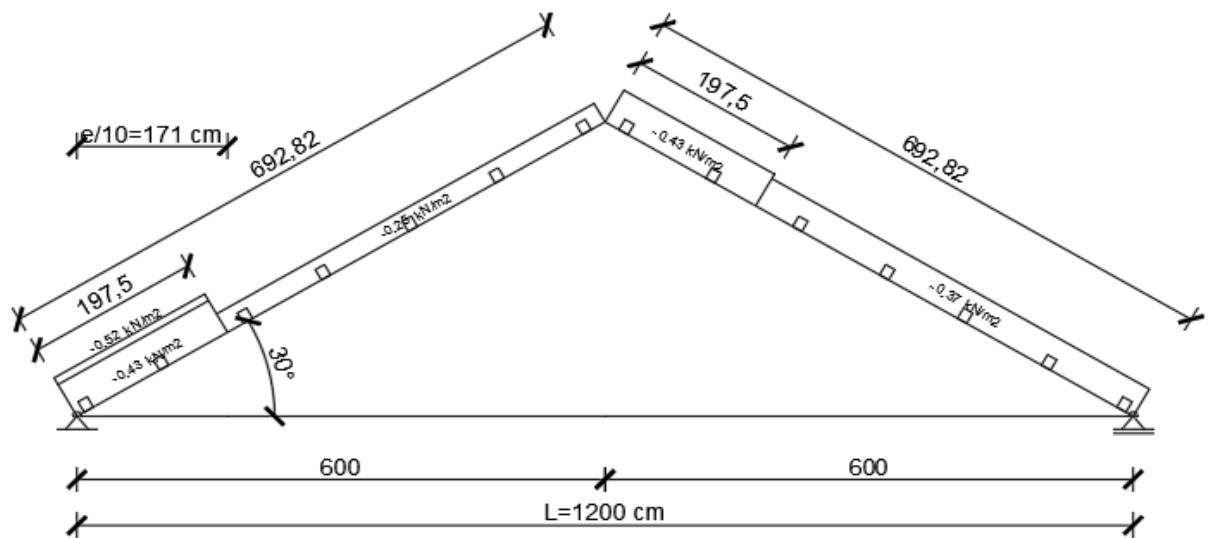

Slika 13. Rezultantni pritisak vjetra-vanjski pozitivni pritisak

## 2.3. Proračun graničnih stanja elemenata konstrukcije

### 2.3.1. Dimenzioniranje sekundarne konstrukcije

Sekundarna nosiva konstrukcija (POZ 102), proračunava se kao slobodno oslonjeni nosači na rasponu (osnom) od 3,0 m. Raster po kosini krova iznosi 1,14 m. Materijal projektiran za SNK je cjelovito drvo C24. Za proračun su korištene norme (HRN EN 1995-1-1) [9].

Razredi čvrstoće drva (HRN EN 338:2010) [3].

Provjere graničnih stanja nosivosti (GSN) radimo prema normi (HRN EN 1995-1-1) [9].

Za provjere graničnih stanja uporabivosti (GSU) također preuzete iz separata, ali prema normi (HRN EN 1995-1-1). [1], [9]

Za granične i preporučene vrijednosti progiba koristimo norme (HRN EN 1995-1-1:2013 i NA ) Tablica 7.2 [9].

Pojedinačna djelovanja na podrožnicu po  $m^1 =$

$g * e = G_k, j$  = karakteristično stalno djelovanje

$(s_0 * \cos) * e = Q_k, s$  = karakteristično promjenjivo djelovanje snijega

#### -Faktor izmjene čvrstoće

Materijal	Norma EN	Razred uporabe	Vrijednosti $k_{mod}$				
			Stalno	Dugo-trajno	Srednje-trajno	Kratko-trajno	Trenutno
Cjelovito drvo (CD)	EN 14081-1	1	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90
Lijepljeno lamelirano drvo (LLD)	EN 14080	1	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90

Tablica 8. Vrijednosti faktora  $k_{mod}$ , prema normi (HRN EN 1995-1-1) Tablica 3.1. [1] [9]

#### -Faktor deformiranja

Vrijednosti $k_{def}$ za drvo i materijale na osnovi drva				
Materijal	Norma EN	Razred uporabe		
		1	2	3
Cjelovito drvo (CD)	EN 14081-1	0,60	0,80	2,00
Lijepljeno lamelirano drvo (LLD)	EN 14080	0,60	0,80	2,00

Tablica 9. Vrijednosti faktora  $k_{def}$  prema normi (HRN EN 1995-1-1) Tablica 3.2 [1] [9]


Materijal i otpornost		Koeficijent $\gamma_M$
<b>Granično stanje nosivosti – osnovne proračunske kombinacije</b>		
Drvo i materijali na osnovi drva*	za konstrukcijske elemente i za spojeve s prevladavajuće krtim oblikom sloma (slom u osnovnom materijalu)	1,3
Čelik u spojevima drvenih konstrukcija**	bočno opterećena štapasta spajala u provjeri nosivosti na savijanje – spoj s prevladavajućim oblikom sloma u spajalu osno opterećena štapasta spajala (vlačni slom spajala), utisnute ježaste metalne spojne ploče (vlačno i posmično napregnute)	1,1 1,25

Tablica 10. Vrijednosti parcijalnog koeficijenta za svojstva materijala [1] [9]


Poz-102	e= 1,14 m razmak sekundarnih nosača	C24 materijal
	$\alpha = 30^\circ$ kut nagiba $\cos(30) = 0,87 \sin(30) = 0,50$	
Kombinacijski faktori za proračun djelovanja		
	$\Psi_{0,1} = 0,50$ snijeg $\Psi_0 = 0,60$ vjetar	
Parcijalni faktori za stalna i promjenjiva djelovanja u proračunu GSN		
	$y_G = 1,35$ $y_Q = 1,50$	
Komponente djelovanja		
Stalno	$G_k = G_k * e = 0,59$ kN/m	Snijeg $Q_s = Q_s * z * e = 0,68$ kN/m
Vjetar	$W_k, f * e = 0,70$ kN/m	Faktor deformiranja-kdef= 0,6
1. stalno+snijeg	= $y_d = (1,35 \cdot G_k, 1 + 1,50 \cdot Q_k, s) \cdot \cos 30^\circ$ = $z_d = (1,35 \cdot G_k, 1 + 1,50 \cdot Q_k, s) \cdot \sin 30^\circ$	
qz,d=	1,35 0,59 1,5 0,68 0,87	1,58 kN/m
qy,d=	1,35 0,59 1,5 0,68 0,50	0,91 kN/m
2. stalno + snijeg+vjetar	= $qz_d = ((1,35 \cdot G_k, j + 1,5 \cdot Q_k) * \cos(30) + 1,5 \cdot \Psi_{0,1} \cdot Q_k, 2)$ = $qy_d = ((1,35 \cdot G_k, j + 1,5 \cdot Q_k) * \sin(30) + 1,5 \cdot \Psi_{0,1} \cdot Q_k, 2)$	
qz,d=	1,35 0,59 1,50 0,68 1,50 0,60 0,70	2,21 kN/m
qy,d=	1,35 0,59 1,50 0,68 1,50 0,60 0,70	1,54 kN/m
3. stalno + vjetar + snijeg	= $qz_d = ((1,35 \cdot G_k, j) * \cos(30) + (1,5 \cdot Q_k)) + (1,5 \cdot \Psi_{0,1} \cdot Q_k, 2) * \cos(30)$ = $qy_d = ((1,35 \cdot G_k, j) * \sin(30) + (1,5 \cdot Q_k)) + (1,5 \cdot \Psi_{0,1} \cdot Q_k, 2) * \sin(30)$	
qz,d=	1,35 0,59 1,50 0,70 1,50 0,50 0,68	2,19 kN/m
qy,d=	1,35 0,59 1,50 0,70 1,50 0,50 0,68	1,71 kN/m

GSU(inst)						
1. Stalno + snijeg + vjetar = $(G_k, j + Q_k, 1) + (\Psi_{0,1} \cdot Q_k, 1)$						
qz,d=	0,59	0,68	0,60	0,70		1,52 kN/m
qy,d=	0,59	0,68	0,60	0,70		1,06 kN/m
2. Stalno + vjetar + snijeg = $(G_k, j + Q_k, 1) + (\Psi_{0,1} \cdot Q_k, 1)$						
qz,d=	0,59	0,70	0,50	0,68		1,51 kN/m
qy,d=	0,59	0,70	0,50	0,68		1,17 kN/m

GSU(fin)						
1. Stalno + snijeg + vjetar = $G_k, j \cdot (1 + K_{def}) + Q_k, 1 + Q_k, i \cdot \Psi_{0,1}$						
qz,d=	0,59	1,6	0,68	0,70	0,60	1,83 kN/m
qy,d=	0,59	1,6	0,68	0,70	0,60	1,23 kN/m
2. Stalno + vjetar + snijeg = $G_k, j \cdot (1 + K_{def}) + Q_k, 1 + Q_k, i \cdot \Psi_{0,1}$						
qz,d=	0,59	1,6	0,70	0,68	0,50	1,82 kN/m
qy,d=	0,59	1,6	0,70	0,68	0,50	1,35 kN/m

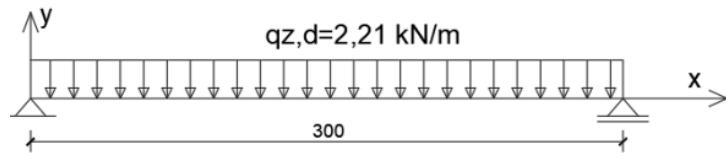


Slika 14. Max. kombinacija djelovanja u z smjeru

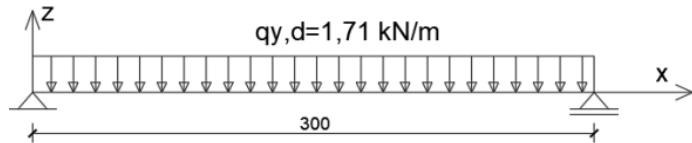

Slika 15. Max. kombinacija djelovanja u y smjeru

Vrijednosti reznih sila za sekundarnu konstrukciju raspona 3,0 m, za granično stanje nosivosti I granično stanje uporabivosti(inst I fin).

Proračunske rezne sile prema GSN-U i GSU-U					
GSN	Mz,d	0,125	2,21	3	2,49 kNm
	My,d	0,125	1,71	3	1,92 kNm
	Vz,d	0,5	2,21	3	3,31 kN
	Vy,d	-0,5	1,71	3	-2,57 kN
GSU(inst)	Mz,d	0,125	1,52	3	1,71 kNm
	My,d	0,125	1,17	3	1,32 kNm
	Vz,d	0,5	1,52	3	2,29 kN
	Vy,d	-0,5	1,17	3	-1,75 kN
GSN(fin)	Mz,d	0,125	1,83	3	2,06 kNm
	My,d	0,125	1,35	3	1,51 kNm
	Vz,d	0,5	1,83	3	2,74 kN
	Vy,d	-0,5	1,35	3	-2,02 kN

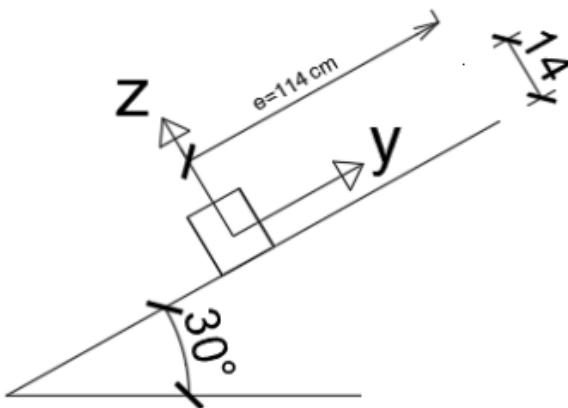

Slika 16. Pravac i smjer opterećenja na sekundarnu konstrukciju

-Karakteristike sekundarne konstrukcije

	C14	C16	C18	C20	C22	C24	C27	C30	C35	C40	C45	C50
$f_{mk}$ (N/mm <sup>2</sup> )	14	16	18	20	22	24	27	30	35	40	45	50
$f_{t,0,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	8	10	11	12	13	14	16	18	21	24	27	30
$f_{c,90,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
$f_{c,0,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	16	17	18	19	20	21	22	23	25	27	28	30
$f_{c,90,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	2,0	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0
$f_{v,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
$E_{0,mean}$ (N/mm <sup>2</sup> )	7000	8000	9000	9500	10000	11000	11500	12000	13000	14000	15000	16000
$E_{0,05}$ (N/mm <sup>2</sup> )	4700	5400	6000	6400	6700	7400	7700	8000	8700	9400	10100	10700
$E_{90,mean}$ (N/mm <sup>2</sup> )	230	270	300	320	330	370	380	400	430	470	500	530
$G_{mean}$ (N/mm <sup>2</sup> )	440	500	560	590	630	690	720	750	810	880	940	1000
$\rho_k$ (kg/m <sup>3</sup> )	290	310	320	330	340	350	360	380	390	400	410	430
$\rho_{mean}$ (kg/m <sup>3</sup> )	350	370	380	400	410	420	430	460	470	480	490	520

Tablica 11. Razredi čvrstoće-meko cjelovito drvo [3]

Materijal	Vrijednosti faktora $k_h$		Primjer
	$h < 150$ mm	$h \geq 150$ mm	
Cjelovito drvo	$k_h = \min \left[ \left( \frac{150}{h} \right)^{0.2}; 1,3 \right]$	$k_h = 1,0$	$k_h \approx 1,3$
Lijepljeno lamelirano drvo	$k_h = \min \left[ \left( \frac{600}{h} \right)^{0.1}; 1,1 \right]$	$k_h = 1,0$	$k_h \approx 1,1$
$h$ visina poprečnog presjeka savijanog elementa / veća između visine i širine poprečnog presjeka uvlačnog elementa			


Tablica 12. Vrijednosti faktora  $Kh$  za utjecaj veličine elementa na karakter. čvrstoću savijanja i osnog vlaka [1] [9]

Karakteristične čvrstoće materijala koristimo iz gore navedene tablice norma (HRN EN 338:2010) [3]. Dok proračunske vrijednosti izračunavamo pomoću sljedećih izraza.

Proračunske vrijednosti čvrstoće i otpornosti (GSN)	
$X_d = k_{mod} \frac{X_k}{\gamma_M}$	proračunska vrijednost svojstva čvrstoće, u N/mm <sup>2</sup>
$R_d = k_{mod} \frac{R_k}{\gamma_M}$	proračunska vrijednost otpornosti / nosivosti (npr. nosivi kapacitet spoja), u N
NAPOMENA: Karakteristične vrijednosti čvrstoća $X_k$ ( $f_{mk}$ , $f_{t,0,k}$ , $f_{c,90,k}$ , $f_{c,0,k}$ , $f_{v,k}$ ) – vidjeti Tablice od 7 do 10	

Tablica 13. Izraz za izračun proračunske vrijednosti čvrstoće i otpornosti [1] [9]

SEKUNDARNA NOSIVA KOSNTRUKCIJA, Poz-102, b/h = 120/140. e=1,14m			
Karakteristika materijala			
Razred čvrstoće		C24	
Razred uporabe		1	
Karakteristična gustoća	Pa	350	kg/m <sup>3</sup>
Srednji modul elastičnosti	E <sub>0,mean</sub>	11000	N/mm <sup>2</sup>
Srednji model posmika	G <sub>mean</sub>	690	N/mm <sup>2</sup>
Faktori za presjek, čvrstoći i sigurnost			
Faktor oblika pravokutnog poprečnog pre	km	0,7	
Faktori izmjene čvrstoće	k <sub>mod</sub>	0,9	
Faktor pukotina za cjelovito drvo	k <sub>c</sub>	0,67	
Faktori utjecaja veličine presjeka na			
čvrstoću na savijanje za cjelovito drvo	k <sub>h</sub>	1,05	N/mm <sup>2</sup>
k <sub>h</sub>		1,3	
Parcijalni koeficijent sigurosti za drvo	Y <sub>m</sub>	1,3	
Karakteristične i proračunske čvrstoće			
Karakteristična čvrstoća na savijanje	f <sub>m,k</sub>	24	N/mm <sup>2</sup>
Karakteristična posmična čvrstoća	f <sub>v,k</sub>	4,00	N/mm <sup>2</sup>
Proračunska čvrstoća na savijanje	f <sub>m,d=fm,z=d=fm,y,d</sub>	16,62	N/mm <sup>2</sup>
Proračunska posmična čvrstoća	f <sub>v,d</sub>	2,77	N/mm <sup>2</sup>
Dimenziije podrožnica i statičke veličine presjeka			
Visina presjeka	H	140	mm
Širina presjeka	B	120	mm
Raspon polja grede	L	3000	mm
Proračunska širina presjeka	B <sub>eff</sub>	80,4	mm
Površina presjeka	A	16800	mm <sup>2</sup>
Pororačunska površina presjeka	A <sub>eff</sub>	11256	mm <sup>2</sup>
Moment tromosti za savijanje oko oso y-y	I <sub>y</sub>	27440000,00	mm <sup>4</sup>
Moment otpora na savijanje oko oso y-y	W <sub>y</sub>	392000	mm <sup>3</sup>
Moment tromosti za savijanje oko oso y-y	I <sub>z</sub>	20160000	mm <sup>4</sup>
Moment otpora na savijanje oko oso y-y	W <sub>z</sub>	336000	mm <sup>3</sup>
Krutost na savijanje oko jače osi y-y	E <sub>0,mean</sub> I <sub>y</sub>	3,0E+11	N/mm <sup>2</sup>
Krutost na savijanje oko slabije osi z-z	E <sub>0,mean</sub> I <sub>z</sub>	2,2176E+11	N/mm <sup>2</sup>
Posmična krutost	G <sub>mean</sub> A	11592000	N/mm <sup>2</sup>

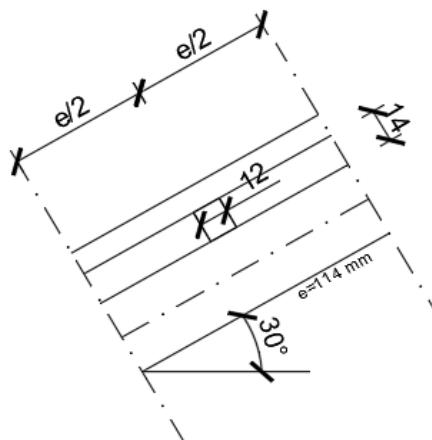

Slika 17. Dimenziije podrožnice

-Provjere graničnih stanja nosivosti (GSN) sekundarnih nosača konstrukcije.  
Proračunske čvrstoće , savijanje(y i z smjer) i posmik.

$$\sigma_{m,y,d} = \frac{M_{y,d}}{W_y}$$

$$\sigma_{m,z,d} = \frac{M_{z,d}}{W_z}$$

$$\tau_{v,d} = 1,5 \cdot \frac{V_d}{h \cdot b_{ef}}$$

$$b_{ef} = b \cdot k_{cr} \leq b$$

*Slika 18. Savijanje u z smjeru [1] Slika 19. Savijanje u y smjeru[1] Slika 20. Posmik [1]*

$$\sigma_{m,y,d} \leq f_{m,d}$$

$$\tau_{v,d} \leq f_{v,d}$$

-Otpornosti

*Slika 21. Izraz za provjeru otpornosti savijanja [1] Slika 22. Izraz za provjeru otpornosti posmika [1]*

Provjera otpornosti presjeka podrožnice GSN			
Proračunske sile i momenti u karakterističnim presjecima			
Proračunski moment savijanja oko osi y-y	My,d	1,92	Nmm
Proračunski moment savijanja oko osi z-z	Mz,d	2,49	Nmm
Proračunska poprečna sila u smjeru z-z	Qz,d	3,31	N
Proračunska poprečna sila u smjeru y-y	Qy,d	2,57	N
Proračunska poprečna sila pri kosom savijanju	Qd	4,19	N
Proračunska naprezanja			
Proračunsko naprezanje u smjeru y-y	$\sigma_{m,y,d}$	4,91	N/mm <sup>2</sup>
Proračunsko naprezanje u smjeru z-z	$\sigma_{m,z,d}$	7,40	N/mm <sup>2</sup>
Proračunsko naprezanje posmika pri kosom savijanju	T <sub>v,d</sub>	0,56	N/mm <sup>2</sup>
Otpornost presjeka			
Provjera otpornosti presjeka na koso savijanje y-y		0,61	
Provjera otpornosti presjeka na koso savijanje z-z		0,65	
Provjera otpornosti na posmik pri savijanju		0,20	

-Provjere graničnih stanja uporabivosti (GSU) sekundarne nosive konstrukcije  
Progibi

	$W_{inst}$	$W_{net,fin}$	$W_{fin}$
Grede na dva oslonca	$L/300 - L/500$	$L/250 - L/350$	$L/150 - L/300$ <sup>1)</sup>
Konzolne grede	$L/150 - L/250$	$L/125 - L/175$	$L/75 - L/150$ <sup>2)</sup>
<sup>1)</sup> Odnosi se na elemente čija je os nadvišena i zakrivljena ili je pod kutom na spojnicu oslonaca. U ostalim slučajevima treba usvojiti preporučenu graničnu vrijednost, $w_{fa} = L/250$ .			
<sup>2)</sup> Odnosi se na elemente čija je os nadvišena i zakrivljena ili je pod kutom na spojnicu oslonaca. U ostalim slučajevima treba usvojiti preporučenu graničnu vrijednost, $w_{fa} = L/125$ .			

Tablica 14. Granične i preporučene vrijednosti progiba grede [1]


Statički sustav	Najveći progib za jednoliko raspodijeljeno opterećenje	
Slobodno oslonjena greda		$w_{max} = \frac{5}{384} \cdot \frac{q_{max} \cdot l^4}{E_{0,mean} \cdot I} + 1,2 \cdot \frac{q_{max} \cdot l^2}{8 \cdot G_{0,mean} \cdot A}$
	$w_{max} = \frac{5}{48} \cdot \frac{M_{max} \cdot l^2}{E_{0,mean} \cdot I} + 1,2 \cdot \frac{M_{max}}{G_{0,mean} \cdot A}$	$M_{max} = \frac{q_{max} \cdot l^2}{8}$

Tablica 15. Izrazi za najveće vrijednosti progiba [1]

Provjera početnog i konačnog progiba podrožnice (GSU)		
Provedba dokaza uporabljivosti- početne i konačne vrijednosti progiba koso savijane podrožnice		
Dozvoljeni progibi		
Početno nadvišenje	nema	0 mm
Granični početni progib	$L/300$	10 mm
Granični konačni neto progib	$L/250$	12 mm
GSUinst-proračunski momenti u karakterističnim presjecima		
Pororačunski moment savijanja- vertikalni progib y	$My,d$	1,32 kNm
Pororačunski moment savijanja- horizontalni progib z	$Mz,d$	1,71 kNm
GSUinst- vrijednosti početnih progiba		
Vertiklani početni progib u smjeru y		4,22 mm
Horizontalni početni progib u smjeru z		7,43 mm
Rezultantni vertikalni početni progib		8,54 mm
GSUfin-proračunski momenti u karakterističnim presjecima		
Pororačunski moment savijanja- vertikalni progib y	$My,d$	1,51 kNm
Pororačunski moment savijanja- horizontalni progib z	$Mz,d$	2,06 kNm
GSUfin- vrijednosti konačnih netto progiba		
Vertiklani konačni netto progib u smjeru y		4,86 mm
Horizontalni konačni netto progib u smjeru z		8,91 mm
Rezultantni konačni netto progib		10,15 mm
Provjera progiba		
Provjera ograničenja početnih progiba (polje)		85%
Provjera ograničenja konačnih netto progiba (polje)		85%

Dimenzioniranjem SNK odabrali smo presjek  $b=120$  mm ,  $h= 140$  mm. Iskoristivost konstrukcije dostigla je vrijednosti od 85%.

### 2.3.2. Dimenzioniranje glavne nosive konstrukcije

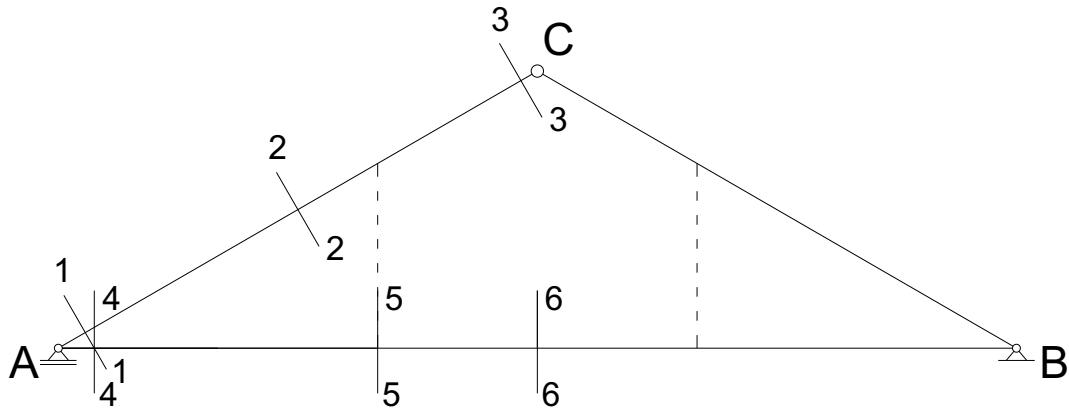

Slika 23. Glavna nosiva konstrukcija

Glavnu nosivu konstrukciju proračunavamo na način da zadovolji zahtjevima mehaničke otpornosti i stablinosti.


Kao što je naglašeno u tehničkom opisu glavnu nosivu konstrukciju projektiramo kao homogene lijepljeno lamelirane grede, srednje čvrstoće (GL 24 h), podatke očitavamo iz norme (HRN EN 14080:2013) [4].

Karakteristične čvrstoće materijala koristimo iz dole navedene tablice norma (HRN EN 338:2010) [3]. Dok proračunske vrijednosti izračunavamo pomoću izraza iz separata za auditorne vježbe drvenih konstrukcija [1].

Sve sile, momenti i progibi proračunati su u računalnom programu Staad.

	GL20h	GL22h	GL24h	GL26h	GL28h	GL30h	GL32h
$f_{m,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	20	22	24	26	28	30	32
$f_{t,0,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	16	17,6	19,2	20,8	22,3	24	25,6
$f_{t,90,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
$f_{c,0,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	20	22	24	26	28	30	32
$f_{c,90,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
$f_{v,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
$E_{0,mean}$ (N/mm <sup>2</sup> )	8400	10500	11500	12100	12600	13600	14200
$E_{0,0,05}$ (N/mm <sup>2</sup> )	7000	8800	9600	10100	10500	11300	11800
$E_{90,mean}$ (N/mm <sup>2</sup> )	300	300	300	300	300	300	300
$E_{90,0,05}$ (N/mm <sup>2</sup> )	250	250	250	250	250	250	250
$G_{mean}$ (N/mm <sup>2</sup> )	650	650	650	650	650	650	650
$G_{0,05}$ (N/mm <sup>2</sup> )	540	540	540	540	540	540	540
$\rho_k$ (kg/m <sup>3</sup> )	340	370	385	405	425	430	440
$\rho_{mean}$ (kg/m <sup>3</sup> )	370	410	420	445	460	480	490

Tablica 16. Razredi čvrstoće drva [4]

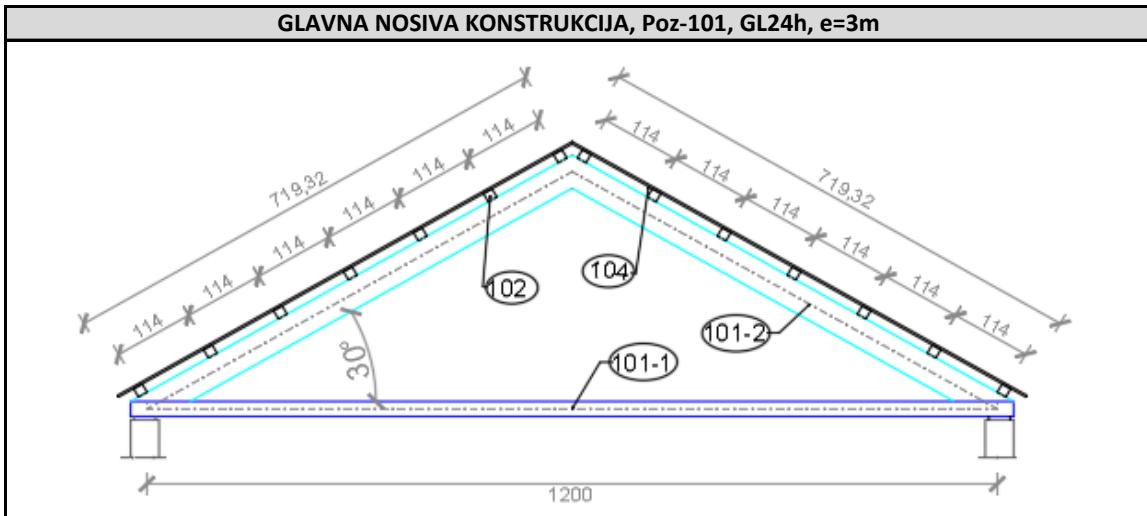


Slika 24. Statički sustav i pozicije GNK

Ulazni podatci			
Dimenziije statičkog sustava L=(mm)	12000	$\alpha=30$	
Razmak GNK	L=	3000 mm	
Duljina roga	L1=	7195 mm	
Razmak bočnih pridržanja roga(L1/3) =		2398,3 mm	
<b>Rogovi: POZ 101-2</b>			
B/H	160	330	
A=	52800 mm <sup>2</sup>	A=	25600
A neto=	47520 mm <sup>2</sup>	A netto	23040
kh=	1,06	kh=	1,10
kmod=	0,9	kmod=	0,9
ym=	1,3	ym=	1,3
Wy=	2904000 mm <sup>3</sup>	Wy=	682666,667 mm <sup>3</sup>
Wy.neto=	2613600 mm <sup>3</sup>	Wy.neto=	614400 mm <sup>3</sup>
<b>Stropna greda: POZ 101-1</b>			
B/H	160	160	
A=	25600	A=	25600
A netto	23040	A netto	23040
kh=	1,10	kh=	1,10
ym=	1,3	ym=	1,3
Wy=	682666,667 mm <sup>3</sup>	Wy=	682666,667 mm <sup>3</sup>
Wy.neto=	614400 mm <sup>3</sup>	Wy.neto=	614400 mm <sup>3</sup>


fm,k= 24 fv,k= 3,5 Eo,mean= 11500 Eo,0.05= 9600	$X_d = k_{mod} \frac{X_k}{\gamma_M}$
Proračunske čvrstoće za dimenzije rogova:	Proračunske čvrstoće za dimenzije stropne grede:
Vlak <b>ft,0,d</b> 17,64 N/mm <sup>2</sup> Tlak <b>fc,o,d</b> 16,62 N/mm <sup>2</sup> Moment <b>fm,d</b> 17,64 N/mm <sup>2</sup> Posmik <b>fv.d</b> 2,42 N/mm <sup>2</sup>	Vlak <b>ft,0,d</b> 18,28 N/mm <sup>2</sup> Tlak <b>fc,o,d</b> 16,62 N/mm <sup>2</sup> Moment <b>fm,d</b> 18,28 N/mm <sup>2</sup> Posmik <b>fv.d</b> 2,42 N/mm <sup>2</sup>
LLD h<600 mm h>600 mm kh=min((1 1,06 1,1 kh= 1,06	LLD h<600 mm h>600 mm kh=min((150, 1,14 1,1 kh= 1,10

### 2.3.2.1. Statički model i analiza glavne nosive konstrukcije

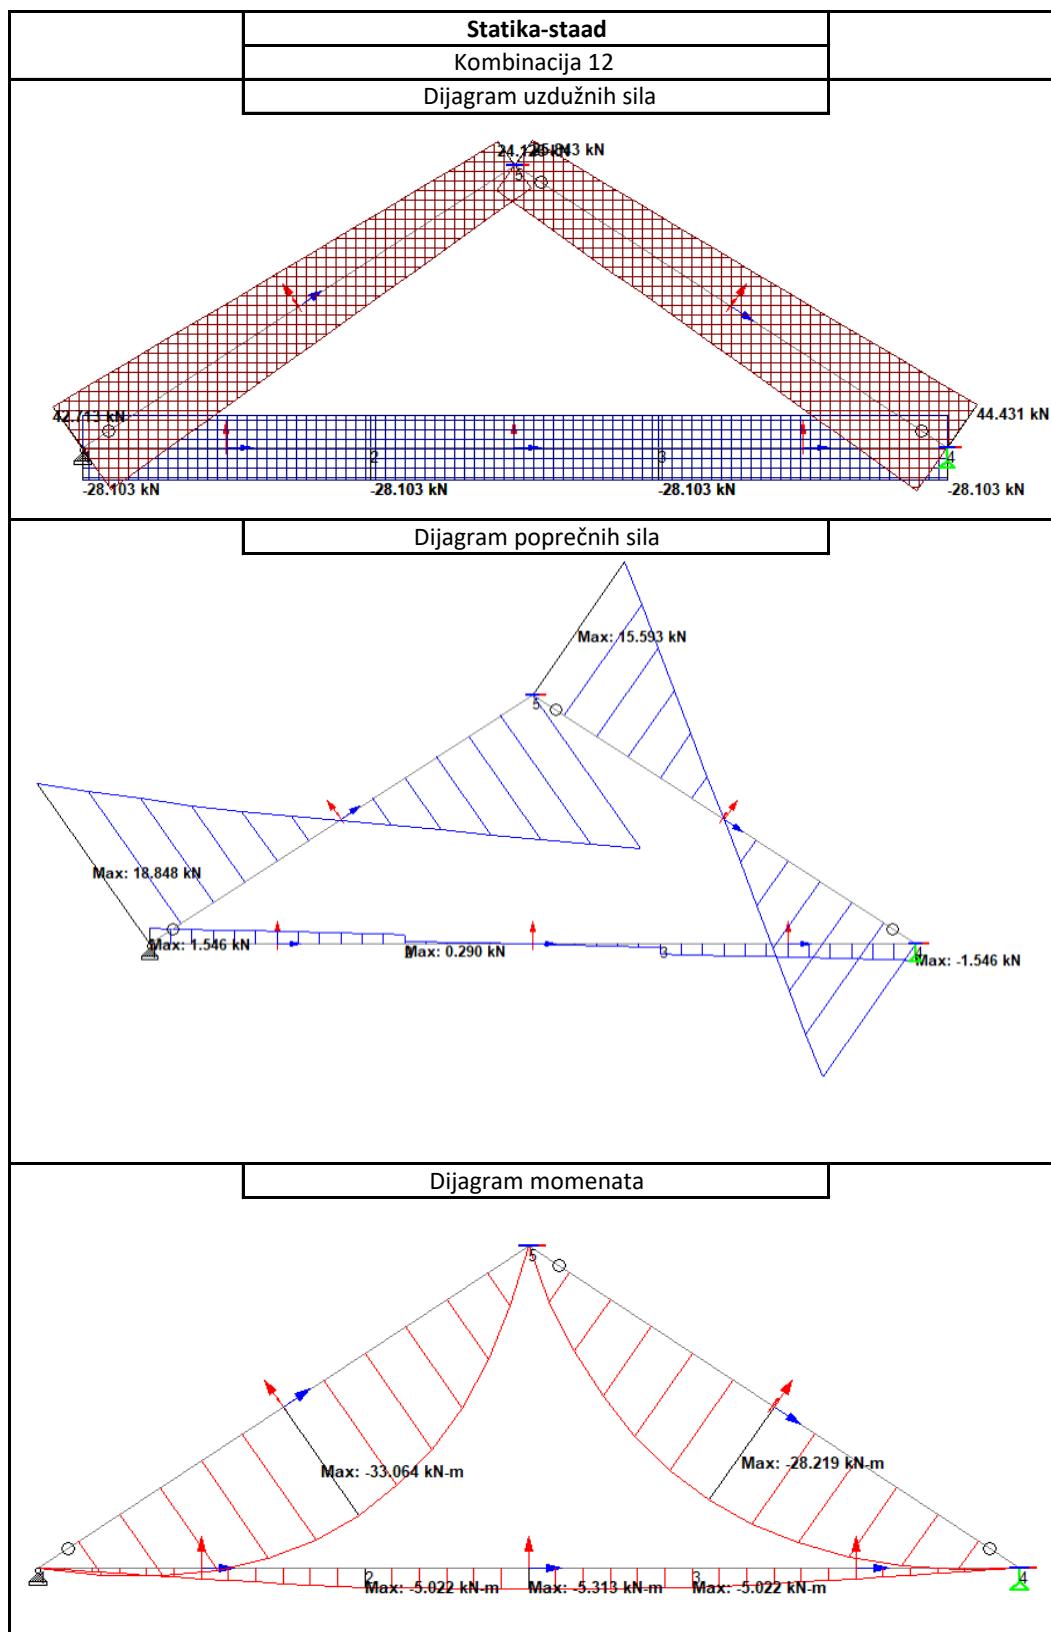

Slika 25. Statička analiza GNK

-Provjere GSN

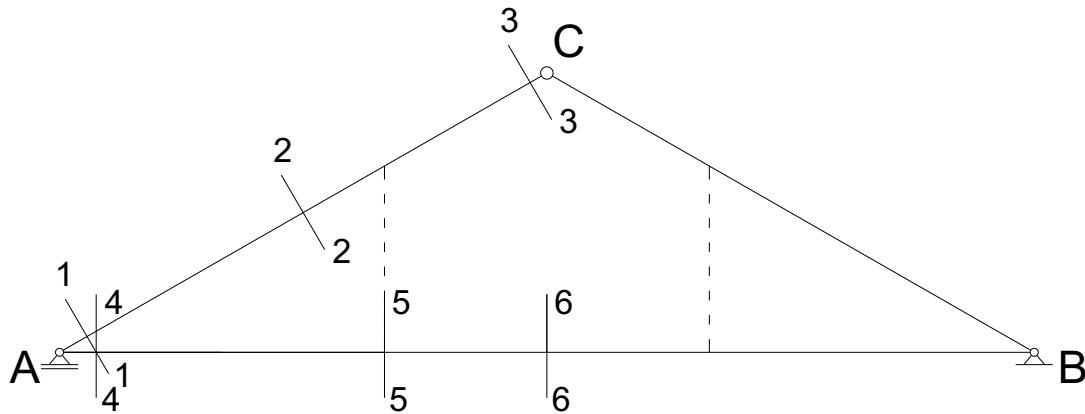



Slika 26. Kritični presjeci GNK

Za proračun graničnog stanja nosivosti glavne nosive konstrukcije korišteni su izrazi i slike iz separata za auditorne vježbe iz drvenih konstrukcija i tablica za proračun graničnih stanja istih. Za svaku određenu provjeru koristi se drugi izraz I slika koji nisu pojedinačno označeni, ali se odnose na [1] (prvi navedeni izvor sa popisa literature).

**Poz 100-2, rogovi (b/h=160x330, GL24h)**

Otpornost presjeka- na ležaju A			
Tlak paralelno s vlakancima (osni tlak)			
Na,rog=	42,71 kN		
A (neto)=	47520 mm <sup>2</sup>		
σc,0,d=	0,90 N/mm <sup>2</sup>		
σc,0,d=	0,90 N/mm <sup>2</sup>	<	16,62 N/mm <sup>2</sup> 5%
$\sigma_{c,0,d} = \frac{F_{c,0,d}}{A} \leq f_{c,0,d}$			

Posmik			
Va,rog=	18,85 kN	kcr=	0,67
Tv,d=	0,80 N/mm	bef=	107,2 mm
		Aef=	35376 mm <sup>2</sup>
Tv,d=	0,80 N/mm	<	2,42 N/mm <sup>2</sup> 33%
		$\tau_{v,d} \leq f_{v,d}$ $\tau_{v,d} = 1,5 \cdot \frac{V_d}{h \cdot b_{ef}}$ $b_{ef} = b \cdot k_{cr} \leq b$	


Stabilnost elementa-polje A-C				
Stupovi kombinirano napregnuti osnim tlakom i savijanjem-stablinost na izvijanje (C+M)				
Na,rog=	42,71 kN		Li,y =1,4*L	10073
Ma-c=	33,10 kNm		$\lambda_y =$	105,62
A=	52800 mm <sup>2</sup>		$\lambda_{rel,y} =$	1,68
Wy=	2904000 mm <sup>2</sup>		$k_y =$	1,98
$\sigma_{c,0,d}=$	0,81 N/mm <sup>2</sup>		$K_{c,y} =$	0,33
$\sigma_{m,y,d}=$	11,40 N/mm <sup>2</sup>			
<u>0,81</u>	+	<u>11,40</u>	<	1
5,48		17,64		
0,148 +		0,646 <		1
		0,79 N/mm <sup>2</sup>	<	1
				79%
 $\frac{\sigma_{c,0,d}}{k_{c,y} \cdot f_{c,0,d}} + \left[ \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,d}} + k_m \cdot \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,d}} \right] \leq 1$ <p>Izvijanje oko osi y-y (u smjeru osi z-z) <math>\rightarrow k_{c,y}</math></p>				
Grede kombinirano napregnuti savijanjem i tlakom--stablinost za izbočavanje i bočno torzijsko izvijanje (M+C)				
Na,rog=	42,71 kN		Li,z=L1/3	2398,3
Ma-c=	33,10 kNm		$\lambda_z =$	51,87
A=	52800 mm <sup>2</sup>		$\lambda_{rel,z} =$	0,83
Wy=	2904000 mm <sup>2</sup>		$k_z =$	0,87
$\sigma_{c,0,d}=$	0,81 N/mm <sup>2</sup>		$K_{c,z} =$	0,88
$\sigma_{m,y,d}=$	11,40 N/mm <sup>2</sup>			
<u>11,40</u>	+	<u>0,81</u>	<	1
17,6		14,68		
0,646 +		0,06 <		1
		0,47 N/mm <sup>2</sup>	<	1
				47%
				$\sigma_{m,crit} = 206,10$
 $\left( \frac{\sigma_{m,y,d}}{k_{crit} f_{m,d}} \right)^2 + \frac{\sigma_{c,0,d}}{k_{c,z} f_{c,0,d}} \leq 1$				
$\lambda_z = \frac{l_{i,z}}{i_z} = \frac{l_{i,z}}{\sqrt{\frac{I_z}{A}}} = l_{i,z} \cdot \sqrt{\frac{A}{I_z}}$ $\lambda_{rel,z} = \frac{l_{i,z}}{i_z} = \frac{l_{i,z}}{\sqrt{\frac{I_z}{A}}} = \frac{\lambda_z}{\pi} \cdot \sqrt{\frac{f_{c,0,k}}{E_{0,05}}}$ $k_z = 0,5 \cdot [1 + \beta_c \cdot (\lambda_{rel,z} - 0,3) + \lambda_{rel,z}^2]$ $k_{c,z} = \frac{1}{k_z + \sqrt{k_z^2 - \lambda_{rel,z}^2}} \leq 1$				
$k_{crit} = \begin{cases} 1 & \text{za } \lambda_{rel,m} \leq 0,75 \\ 1,56 - 0,75 \lambda_{rel,m} & \text{za } 0,75 < \lambda_{rel,m} \leq 1,4 \\ \frac{1}{\lambda_{rel,m}^2} & \text{za } 1,4 < \lambda_{rel,m} \end{cases}$ $\sigma_{m,crit} = \frac{0,78 \cdot b^2}{h \cdot l_{ef}} \cdot E_{0,05}$				

**Poz 100-1, stropna greda (b/h=160x160, GL24h)**

Otpornost presjeka-kombinirano napregnuti presjek u polju A-B					
Kombinirano savijanje i osni vlak					
Na,greda=	28,10 kN				
Ma-b=	5,31 kNm				
A=	25600 mm <sup>2</sup>				
Wy=	682666,667 mm <sup>2</sup>				
σ <sub>t,0,d</sub> =	1,10 N/mm <sup>2</sup>				
σ <sub>m,y,d</sub> =	7,78 N/mm <sup>2</sup>				
$\frac{1,10}{18,28}$	+	$\frac{7,78}{18,28}$	<	1	N/mm <sup>2</sup>
0,060	+	0,426	<	1	
		0,49 N/mm <sup>2</sup>	<	1,00	49%
			$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + \left[ \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,d}} + k_m \cdot \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,d}} \right] \leq 1$		

Stabilnost elemanta-polje A-B					
Grede napregnute na savijanje-stabilnost za bočno torzijsko izvijanje					
Ma-b=	5,31 kNm			Leff=	9920
Wy=	682666,7 mm <sup>2</sup>			λ <sub>rel,m</sub> =	0,45
σ <sub>m,y,d</sub> =	7,78 N/mm <sup>2</sup>			λ <sub>rel,m&lt;0,75</sub> = k <sub>crit</sub> =1	
				σ <sub>m,crit</sub> =	120,77
				K <sub>crit</sub> =	1
$\frac{7,78}{18,28}$	N/mm <sup>2</sup>	<	1	N/mm <sup>2</sup>	
	0,43 N/mm <sup>2</sup>	<	1		43%
$\frac{\sigma_{m,y,d}}{k_{crit} f_{m,d}} \leq 1$					

Poz 100-1, stropna greda-(b/h=160x160, GL24h)			
Otpornost presjeka na početku zatege			
Posmik			
V <sub>a,greda</sub> =	1,55 kN	k <sub>cr</sub> =	0,67
T <sub>v,d</sub> =	0,14 N/mm	b <sub>ef</sub> =	107,2 mm
		A <sub>ef</sub> =	17152 mm <sup>2</sup>
T <sub>v,d</sub> =	0,14 N/mm <	2,42 N/mm <sup>2</sup>	6%




$$\tau_{v,d} \leq f_{v,d}$$

$$\tau_{v,d} = 1,5 \cdot \frac{V_d}{h \cdot b_{ef}}$$

$$b_{ef} = b \cdot k_{cr} \leq b$$

Otpornost presjeka 4-4			
Ojni vlak			
N <sub>2,greda</sub> =	28,10 kN		
A=	47520 mm <sup>2</sup>		
σ <sub>t,0,d</sub> =	0,59 N/mm <sup>2</sup>		
	0,59 N/mm <sup>2</sup> <	1	59%



$$\sigma_{t,0,d} = \frac{F_{t,0,d}}{A_{net}} \leq f_{t,0,d}$$


$$f_{t,0,d} = k_{mod} \cdot \frac{k_h \cdot f_{t,0,k}}{\gamma_M}$$
  

Otpornost presjeka-kombinirano napregnuti presjek na 1/3			
Kombinirano savijanje i osni vlak			
N <sub>2,greda</sub> =	28,10 kN		
M <sub>2,greda</sub> =	5,02 kNm		
A=	25600 mm <sup>2</sup>		
W <sub>y</sub> =	682666,667 mm <sup>3</sup>		
σ <sub>t,0,d</sub> =	1,10 N/mm <sup>2</sup>		
σ <sub>m,y,d</sub> =	7,35 N/mm <sup>2</sup>		
	1,10	+ $\frac{7,35}{18,28}$ < 1 N/mm <sup>2</sup>	
18,28			
	0,060	+ 0,402 < 1	
		0,46 N/mm <sup>2</sup> < 1,00 46%	




$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + \left[ \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,d}} + k_m \cdot \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,d}} \right] \leq 1$$

-Provjere GSU

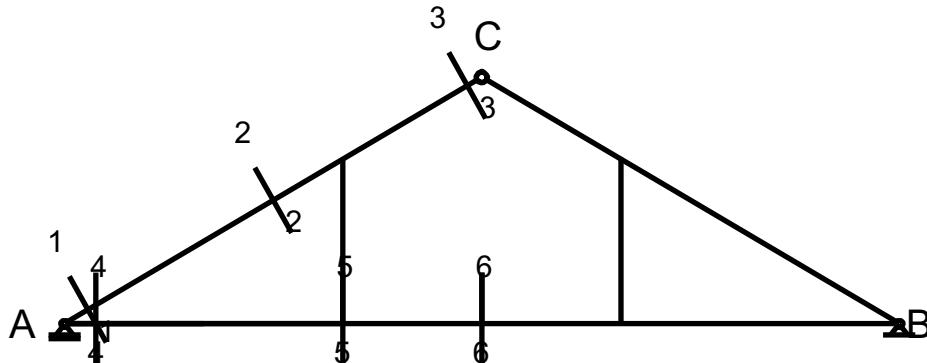

Slika 27. Statički sustav GNK

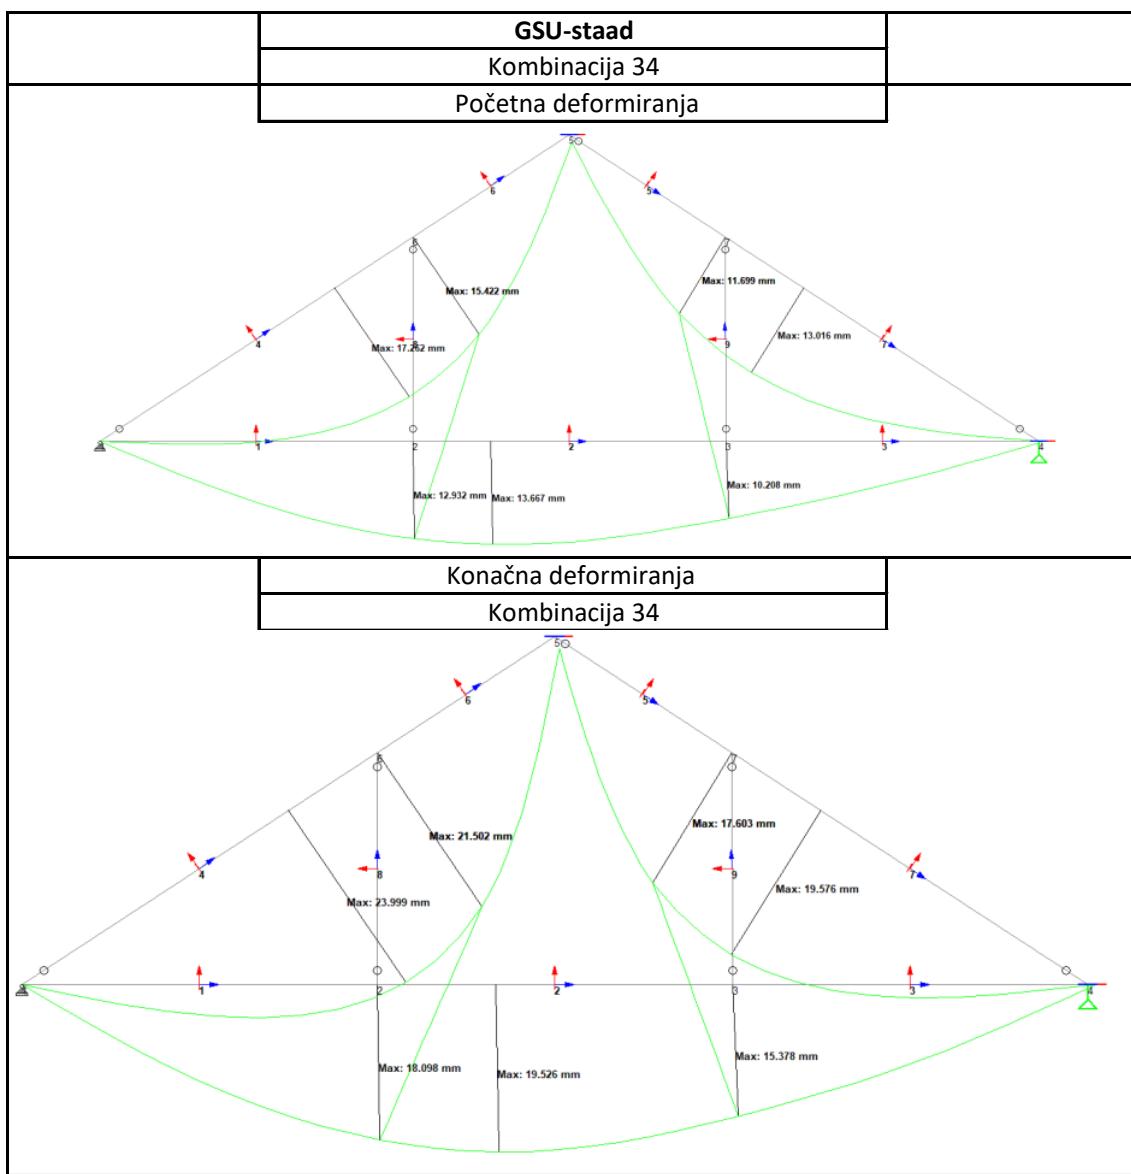

Slika 28. Početni i konačni progibi GNK

### 2.3.3. Dimenzioniranje rešetkastog sprega

Zabatni zidovi su masivni i proračun sprega je proveden s prepostavkom da rešetkasti spreg ima stabilizacijsku funkciju, a nosivu samo za horizontalno opterećenje trenjem po površini krovne konstrukcije

Izrazi i slike korišteni su iz izvora navedenog pod brojem [1] na popisu literature.

Proračunske kombinacije djelovanja

Kombinacija 1 : stalno+snijeg+trenje od vjetra					
qy,d=	1,35	1,75	1,5	1,80	5,06 kN/m
qw=	0,6	1,5	0,018		0,016 kN/m
Kombinacija 2 : stalno+trenje od vjetra +snijeg					
qy,d=	1,35	1,75	0,5	1,5 1,80	3,71 kN/m
qw=	1,5	0,018			0,027 kN/m
Kombinacija 3 : stalno+trenje od vjetra					
qy,d=	1,35	1,75			2,36 kN/m
qw=	1,5	0,018			0,027 kN/m
Kombinacija 3 : stalno+snijeg					
qy,d=	1,35	1,75	1,5	1,80 0,9	0,036 5,09
qw=					0,00

Proračun najnepovoljnijih kombinacija za proračun sprega

L=	12 m	Srednja vrijednost tlačne sile u glavnom nosaču
h=	330 mm	
λrel=	2 >	
kcrit=	0,250	
n=	3,5	
kl=	1	
Kombinacijski faktori za proračunsku kombinaciju		
Snijeg: Ψo,i=	0,50	$N_d = (1 - k_{crit}) \frac{M_d}{h}$
Vjetar: Ψo,i=	0,60	$q_d = q_{s,d} = k_L \frac{n \cdot N_d}{30 \cdot L}$
		$k_L = \min \left\{ 1, \sqrt{\frac{15}{L}} \right\}$

Proračunske vrijednosti naprezanja i horizontalnih djelovanja

	maxMy, Nd,mean [kNm]	Nd [kN]	qs,d [kN/m]	qw,d [kN/m]	qs,d + qw,d [kN/m]
Kombinacija 1	24,92	29,69	56,63	0,55 0,016	0,567
Kombinacija 2	18,84	11,59	42,82	0,42 0,027	0,443
Kombinacija 3	12,77	29,69	29,02	0,28 0,027	0,309
Kombinacija 4	33,06	15,21	75,14	0,73 0,00	0,730

Komb 1= (qs,d=1,35\*Gk,j+1,5\*Qk,s)+(qw=0,9\*qw,d) - dva promjenjiva hor. djelovanja

Komb 2= (qs,d=1,35\*Gk,j+1,5\*0,5\*Qk,s)+(qw=1,5\*qw,d)- dva promjenjiva hor. djelovanja

Komb 3= (qs,d=1,35\*Gk,j)+(qw=1,5\*qw,d)- jedno promjenjivo hor. djelovanje

Komb 4= (qs,d=1,35\*Gk,j+1,5\*Qk,s+0,9\*Qkw)-dva promjenjiva hor. djelovanja u glavnoj ravnini konstrukcije

### 1.1 Dimenzioniranje prema GSN

#### 1.1.1. Provjera otpornosti presjeka osni tlak i savijanje(bез dokaza stabilnosti)

$\sigma_{c,o,d}=$	3,44 N/mm <sup>2</sup>
$f_{c,od}=$	16,62 N/mm <sup>2</sup>
$k_m=$	0,7
$\sigma_{m,y,d}=$	8,6 N/mm <sup>2</sup>
$f_{m,d}=$	17,64 N/mm <sup>2</sup>
Dokaz nosivosti	

0,53 < 1 **53%**


#### 1.1.2. Provjera stabilnosti- osni tlak s izvijanjem

$\sigma_{c,o,d}=$	3,44 N/mm <sup>2</sup>
$f_{c,od}=$	16,62 N/mm <sup>2</sup>
$\lambda_y=$	75,44
$\lambda_{rel,y}=$	1,20
$k_y=$	1,27
$k_{c,y}=$	1,00
Dokaz nosivosti	


0,21 < 1 **21%**

-Najnepovoljnija proračunska kombinacija za proračun sprega je kombinacija 4. Istu kombinaciju ćemo koristiti kao horizontalno opterećenje na jedan spreg, to ćemo opterećenje zamijeniti koncentriranim silama u čvorovima. Elementi sprega su čelični i ispuna X je projektirana.

$$qd = 0,730 \text{ kN/m}$$

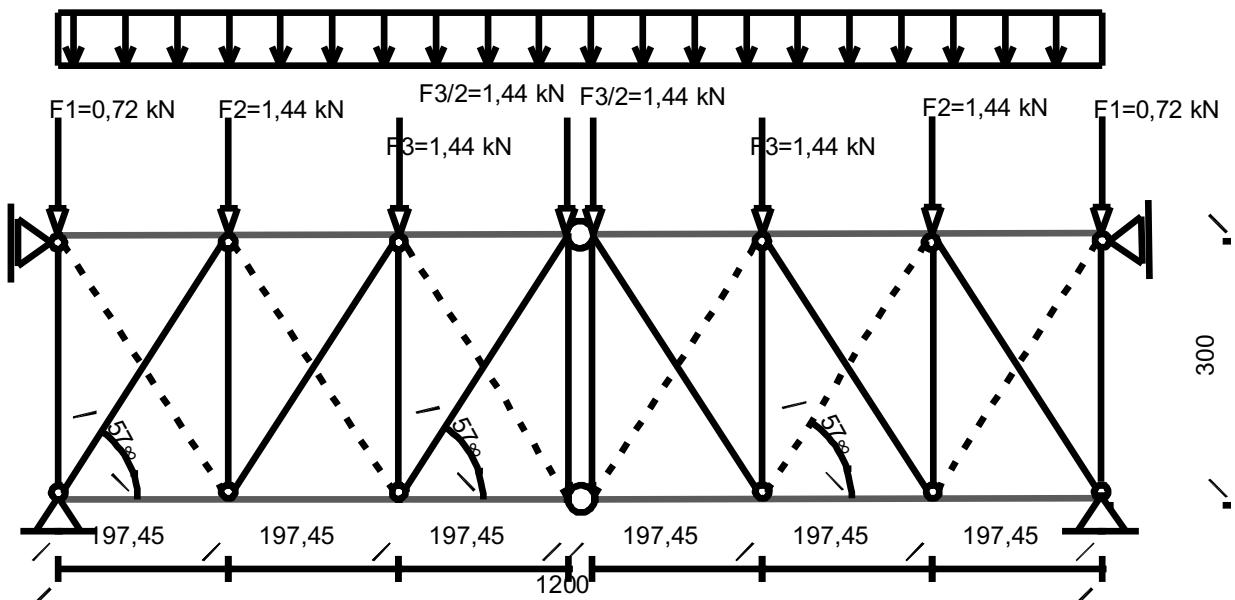


Slika 29. Model opt. sprega koncentriranim silama u čvorovima

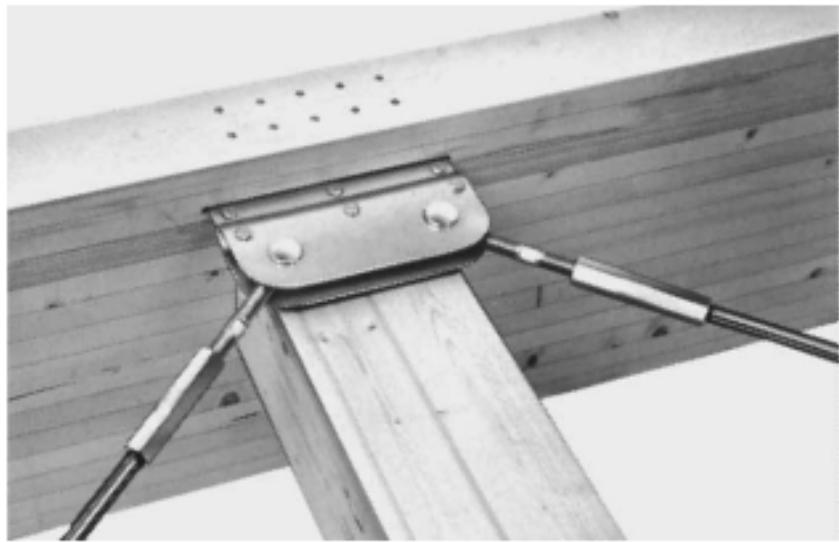

Slika 30. Detalj ugrađenog prihvata čeličnog sprega u GNK [2]

Jedan od uvjeta za ugradnju rešetkastoga sprega je položaj sekundarnih nosača u konstrukciji. Gore navedena slika nam prikazuje jedan od načina ugradnje čeličnog rešetkastog sprega na način da se dio elementa utiskuje u gornji dio glavnih nosača konstrukcije dok su sekundarni nosači za potrebe sprega spušteni ispod za određenu vrijednost. Prikazana metoda se može koristiti u ovom projektu.

## 2.4. Proračun priključaka

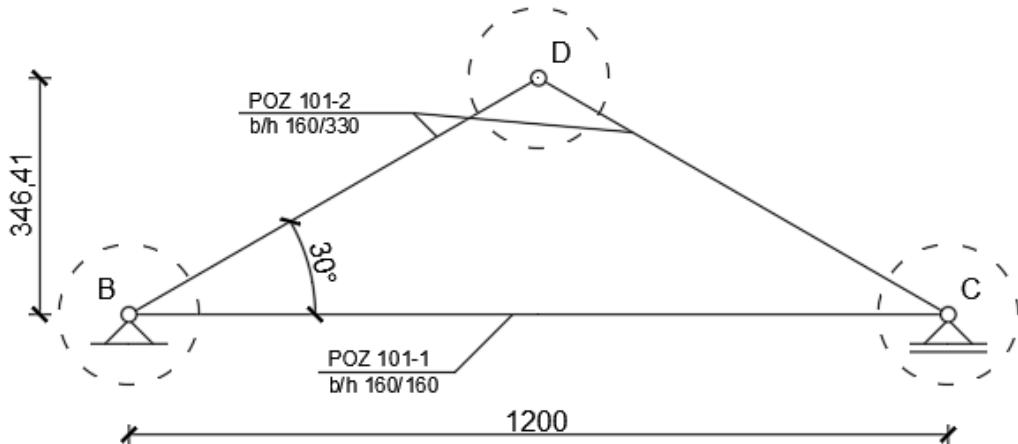

Slika 31. Statički sustav i pozicije detalja GNK

U ovom projektu spojeve ćemo proračunavati suvermenim metodama korištenjem spajala i spajnog pribora, a proračunavati uobičajeno prema normama.

Proračun graničnih stanja nosivosti spojeva u glavnoj i sekundarnoj nosivoj konstrukciji raditi ćemo prema normi (HRN EN 1995-1-1) [9] te također norme za čelične konstrukcijske elemente I čelične dijelove spojeva, prema normama (HRN EN 1993-1-1; HRN EN 1993-1-8) [10], [11], primjenjujući parcijalne koeficijente navedene u tim normama. Izrazi, tablice i slike preuzeti su iz separata za auditorne vježbe iz kolegija drvene konstrukcije/osnove drvenih konstrukcija, tablice su preuzete s mrežne stranice Građevinskog fakulteta u Rijeci [1]

Čelik u spojevima drvenih konstrukcija**	bočno opterećena štapasta spajala u provjeri nosivosti na savijanje – spoj s prevladavajućim oblikom sloma u spajalu	1,1
	osno opterećena štapasta spajala (vlačni slom spajala), utisnute ježaste metalne spojne ploče (vlačno i posmično napregнуте)	1,25

Tablica 17. Vrijednosti parcijalnog koeficijenta  $\gamma M$  za čelične elemente [1]

Za proračun spojeva odabiremo vijke M10. Iz normi ( HRN EN 1995-1-1:2013 + A2:2014 I EN 14592:2018 + A1:2012) [9] za štapasta čelična spajala koristimo izraz za izračun karakterističnog momenta popuštanja ( $M_{y,Rk}$ ) I vrijednost vlačne čvrstoće vijke ( $f_u$ ).

Vrsta spajala	Kvaliteta čelika	Vlačna čvrstoća, $f_u$	Karakteristični moment popuštanja, $M_{y,Rk}$
Vijci (M)	kv. 4,6 i 4,8	400	$M_{y,Rk} = 0,3 f_u d^{2,6}$
	kv. 5,6 i 5,8	500	
	kv. 8,8	800	
Trnovi ( $\emptyset$ )	S 235	360	$M_{y,Rk} = 0,3 f_u d^{2,6}$
	S 275	430	
	S 355	510	


Tablica 18. Čvrstoća I moment popuštanja vijke M10 [1]

Materijal	Spajala i način ugradnje	Karakteristična čvrstoća po oplošju rupe, $f_{h,k}$ <sup>1) - 3)</sup>
Cjelovito drvo (CD)	Spajala <sup>4)</sup> ugradena s predbušenjem	$f_{h,k} = 0,082(1-0,01d)\rho_k$
Lijepljeno lamelirano drvo (LLD)		
Lamelirano furnirsko drvo (LVL)	Spajala <sup>5)</sup> ugrađena bez predbušenja	$f_{h,k} = 0,082\rho_k d^{-0,3}$



Tablica 19. Karakteristična čvrstoća po oplošju rupe u drvu  $f_{h,k}$  [1]

2) UTJECAJ KUTA SILE $\alpha$ : za trnove, vijke i vijke za drvo promjera $d > 6$ mm, ugradene u cjelovito drvo, lijepljeno lamelirano drvo i LVL, s $f_{h,k} \leq f_{h,0,k}$ , kako slijedi:
$f_{h,0,k} = 0,082(1-0,01d)\rho_k$ za kut sile prema vlakancima $\alpha = 0^\circ$
$f_{h,\alpha,k} = \frac{f_{h,0,k}}{k_{90}\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}$ za kut sile prema vlakancima $\alpha > 0^\circ$ ,
$s$

$$k_{90} = \begin{cases} 1,35 + 0,015d & \text{za meko drvo} \\ 1,30 + 0,015d & \text{za LVL} \\ 0,90 + 0,015d & \text{za tvrdo drvo} \end{cases}$$



Tablica 20. Izrazi za proračun utjecaja kuta sile [1]


Oblik sloma	Karakteristična nosivost 1 štapastog spajala po 1 posmičnoj ravnini, $F_{v,Rk}$
Tanke bočne čelične ploče debljine $t \leq 0,5d$	
j)	 $F_{v,Rk} = \min \left\{ \begin{array}{l} 0,5 f_{h,2,k} t_2 d \\ 1,15 \sqrt{2 M_{y,Rk} f_{h,2,k} d} + \frac{F_{ax,Rk}}{4} \end{array} \right\} \quad (j)$
k)	

Tablica 21. Oblici sloma I izrazi za izračun karakteristične nosivosti 1 spajala po 1 posmičnoj površini [1]


Razmak (u redu i u stupcu) / udaljenost (od kraja elementa i ruba presjeka)	Kut sile $\alpha$ prema vlakancima elementa	Najmanji razmak ili udaljenost od kraja elementa / ruba
$a_{11}$ (paralelno s vlakancima)	$0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$	za vijke $(4 +  \cos\alpha )d$ za trnove $(3 + 2 \cos\alpha )d$
$a_{21}$ (okomito na vlakanca)	$0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$	$4d$ $3d$
$a_{3,t}$ (opterećeni kraj)	$-90^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$	max $(7d; 80 \text{ mm})$ max $(7d; 80 \text{ mm})$
$a_{3,c}$ (neopterećeni kraj)	$90^\circ \leq \alpha < 150^\circ$ $150^\circ \leq \alpha < 210^\circ$ $210^\circ \leq \alpha \leq 270^\circ$	$(1 + 6 \sin\alpha)d$ $4d$ $(1 + 6  \sin\alpha )d$ max $(3,5d; 40 \text{ mm})$ $a_{3,t}  \sin\alpha $
$a_{4,t}$ (opterećeni rub)	$0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$	max $[(2 + 2 \sin\alpha)d; 3d]$ max $[(2 + 2 \sin\alpha)d; 3d]$
$a_{4,c}$ (neopterećeni rub)	$180^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$	$3d$ $3d$

Tablica 22. Min. razmaci I udaljenosti od kraja I ruba- za vijke I trnove[1]

#### 2.4.1. Priklučak sekundarnih greda na glavnu konstrukciju

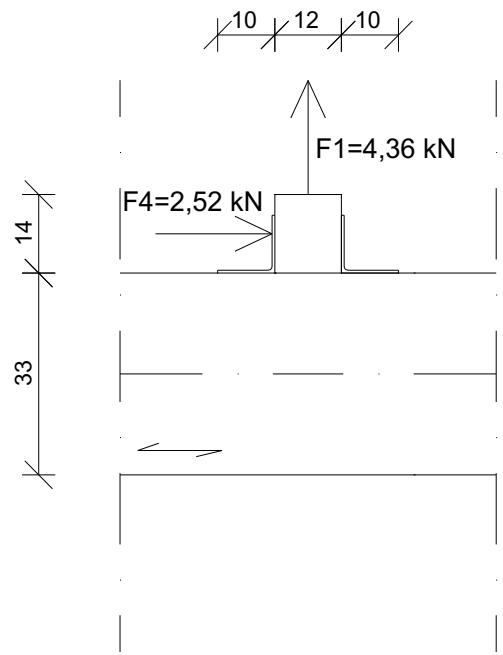

Slika 32. Skica djelovanja opterećenja na podrožnicu

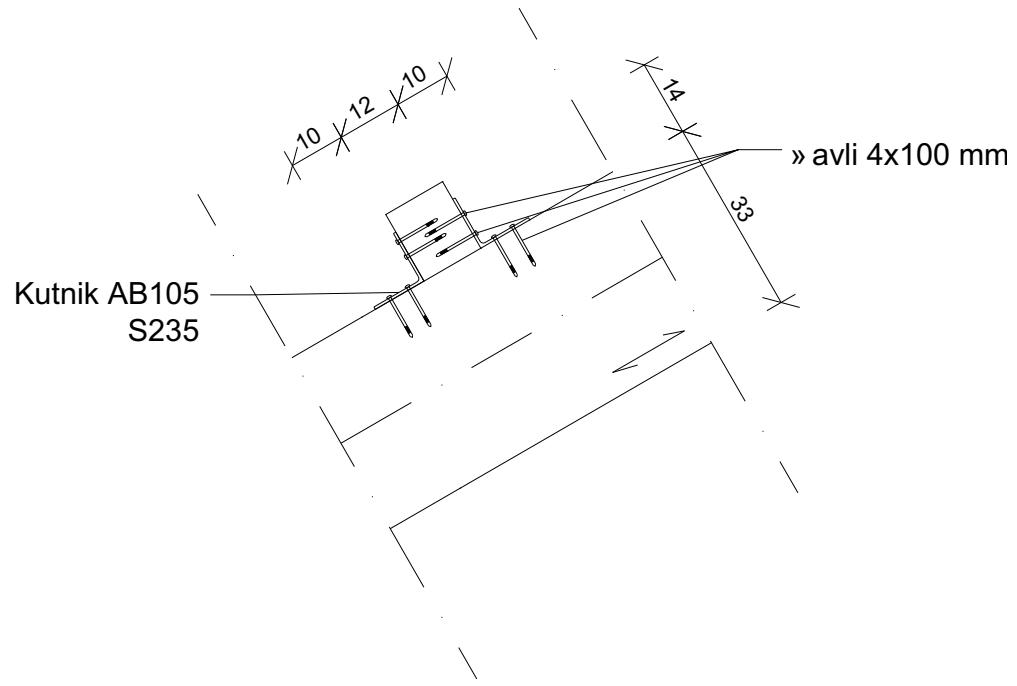

Slika 33. Skica priključka SNK na GNK (kutnik AB105)

## 2.4.2. Priključci u glavnoj konstrukciji

### 2.4.2.1. Priključak vezne grede na grede okvira – detalj B

Dvozerni spoj drvo -vanjska čelična ploča. Tanka čelična opasuje gredu okvira i debljine je  $t=5$  mm

Izrazi i slike korišteni su iz izvora navedenog pod brojem [1] na popisu literature.

#### Priključak vanjskom čeličnom pločom

#### GL24h, VIJCI M10 (kv. 4.6)

##### ULAZNI PODACI

Poz 101-2	b/h=	160	330 mm	Rogovi okvira
Poz 101-1	b/h=	160	160 mm	Vezna greda

pk= 385	kg/m3	Gustoća građe
fh, $\alpha$ ,k1= 26,25	N/mm2	Čvrstoća po oplošju rupe ( $\alpha R=24$ )
fh, $\alpha$ ,k2= 28,26	N/mm2	Čvrstoća po oplošju rupe ( $\alpha R=6$ )
fh,0,k= 28,41	N/mm2	Čvrstoća po oplošju rupe
t1= 160	mm	Duljina prodora spajala-za rog
t2= 160	mm	Duljina prodora spajala-za veznu gredu
d= 10	mm	Promjer spajala
My,Rk= 47772,86	Nmm	Karakteristični moment popustanja
Fax,Rk= 0	N	Osnova nosivost
fu = 400	N/mm2	Vlačna čvrstoća

Karakteristična nosivost 1 štapastog spajala po 1 posmičnoj ravnini za **rog**:

$$(f) \quad F_{v,Rk} = 20996,3 \quad = 20996,3 \text{ N}$$

$$(g) \quad F_{v,Rk} = 5758,8 \quad 0,00 = 5758,8 \text{ N}$$

Mjerodavan: 5758,8 N

Karakteristična nosivost 1 štapastog spajala po 1 posmičnoj ravnini za **veznu gredu**:


$$(f) \quad F_{v,Rk} = 22608,1 \quad = 22608,1 \text{ N}$$

$$(g) \quad F_{v,Rk} = 5975,7 \quad 0,00 = 5975,7 \text{ N}$$


Mjerodavan: 5975,7 N

Proračunska sila u spoju	$\sum F_{v,Ed} = 28,14 \text{ kN}$	Proračunska sila u jednoj posmičnoj ravnini dvoreznog spoja	$F_{v,Ed} = 14,07 \text{ kN}$
Faktor sigurnosti za duktilan slom u spajalu yM,m	1,1	Faktor kmod za raz. uporabe 1	0,9
Raspored vijaka promjera d=		10 mm	

Opterećena rog visine h= 360 mm $\alpha z= 87$	Zatega h= 160 mm $\alpha R= 3$	rad= 0,05
a1= 90 mm >	a1,min= 50,0 mm	a1= 100 mm > a1,min= 50,0 mm
a2= 100 mm >	a2,min= 40,0 mm	a2= 80 mm > a2,min= 40,0 mm
a3,t= 450 mm >	a3,t,min= 80,0 mm	a3,c= 130 mm > a3,t,min= 80,0 mm
a4,t= 100 mm >	a4,t,min= 30,0 mm	a4,t= 40 mm > a4,t,min= 30,0 mm
a4,c= 160 mm >	a4,c,min= 30,0 mm	a4,c= 40 mm > a4,c,min= 30,0 mm
eL= 43 mm >	emin= 14,4 mm	eL= 23 mm > emin= 14,4 mm

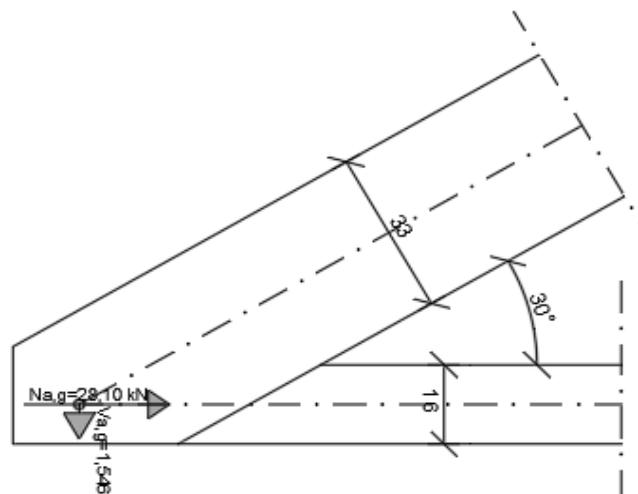

Slika 1. Pozicija uzdužne i poprečne sile vezne grede

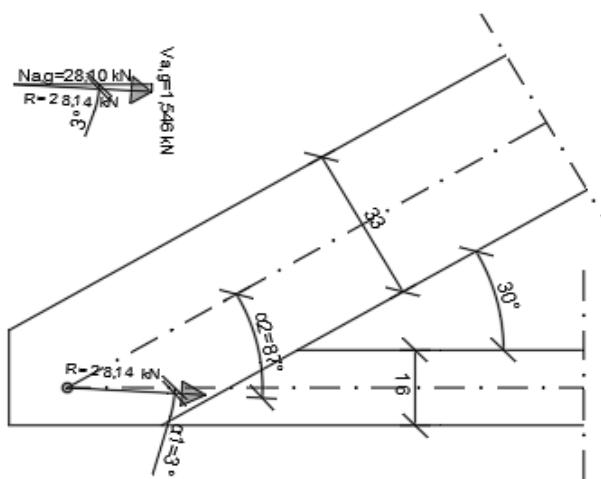

Slika 2. Iznos i kut rezultantne sile vezne grede

OTPORNOST SPOJA-Vezna greda-Poz 101-1, b/h = 160/160 mm,(GL24h) kut sile prema vl., $\alpha R= 3^\circ$		
Fv,Ed= 14,07 kN Fv,Rd= 4711,7 N		Proračunska nosivost $F_{v,ef,i,Rd} = k_{mod} \frac{F_{v,ef,i,Rk}}{\gamma_M}$
Potreban proračunski broj spajala u 1 skupini -za proračunsku silu Fv,Ed= 14,07 kN (po 1 pos. ravnini)		
$\sum nef(R)= 2,99$ kom		$\sum n_{ef,i} = n_{ef,i} \cdot n_{l,i} \geq \frac{F_{v,Ed}}{F_{v,ef,i,Rd}}$
Maksimalan broj redova spajala za visinu presjeka roga:		
max n1= 1,70 reda		$\max n_{l,i} = \frac{h_i - (a_{4,t} + a_{4,c})}{a_2} + 1$
Potreban proračunski broj spajala u 1 redu:		Odabran br. redova:
nef(R)= 1,49 $\approx$ 2 kom		n1,i= 2 reda
Proračunski broj spajala u 1 redu s 2 komada spajala		
nef= 1,99 kom < 2,00 kom		
Proračunski broj spajala u skupini:		$n_{ef} = \left[ n^{0,9} \sqrt[4]{\frac{a_1}{13d}} \right] \cdot \frac{90^\circ - \alpha}{90^\circ} + n \frac{\alpha}{90^\circ} \leq n$
$\sum nef(R)= 3,98$ kom		$\sum nef(G)= nef * n_{l,i}$
Usvojeni broj spajala u skupini: 4 kom		
Proračunska nosivost 1 reda –po jednoj pos.ravnini spajala za spoj s Fv,ef,Rd= 9,37 kN		2 VIJAK M10
Proračunska nosivost skupine – po jednoj pos. ravnini spajala za spoj s $\sum Fv,ef,Rd= 18,75$ kN		4 VIJAK M10
Fv,Ed= 14,07 kN		$F_{v,ef,i,Rd} = n_{l,i} * F_{v,ef,Rd}$
Uvjet nosivosti: 0,75 < 1 $F_{v,Ed} \leq \sum F_{v,ef,i,Rd}$		
Iskoristivost: 75 %		

**OTPORNOST SPOJA-Rog-Poz 101-2, b/h = 160/330 mm (GL24h) kut sile prema vlastcima,  $\alpha R = 87^\circ$**

FV,Ed=	14,07 kN
FV,Rd=	4889,23 N

Proračunska nosivost

$$F_{v,ef,i,Rd} = k_{mod} \frac{F_{v,ef,i,Rk}}{\gamma_M}$$

Potreban proračunski broj spajala u 1 skupini - za proračunsku silu Fv,Ed= 14,07 kN (po 1 pos. ravnini)

$\sum n_{ef(R)} =$	2,88 kom
--------------------	----------

$$\sum n_{ef,i} = n_{ef,i} \cdot n_{l,i} \geq \frac{F_{v,Ed}}{F_{v,ef,i,Rd}}$$

Maksimalan broj redova spajala za visinu presjeka roga:

max n1=	4,13 reda
---------	-----------

$$\max n_{l,i} = \frac{h_i - (a_{4,t} + a_{4,c})}{a_2} + 1$$

Potreban proračunski broj spajala u 1 redu:

nef <sup>®</sup> >= 1,44	$\approx$	2 kom
--------------------------	-----------	-------

Odobran br. redova:

nl,i= 2 reda

Proračunski broj spajala u 1 redu s 2 komada spajala

nef= 1,76 kom <	2,00 kom
-----------------	----------

Proračunski broj spajala u skupini:

$$n_{ef} = \left[ n^{0,9} \sqrt[4]{\frac{a_1}{13d}} \right] \cdot \frac{90^\circ - \alpha}{90^\circ} + n \cdot \frac{\alpha}{90^\circ} \leq n$$

$\sum n_{ef(R)} =$	3,51 kom
--------------------	----------

$\sum n_{ef(G)} =$	nef * nl,i
--------------------	------------

Usvojeni broj spajala u skupini: 4 kom

Proračunska nosivost 1 reda – po jednoj pos.ravnini spajala za spoj s 2 VIJAK M10

Fv,ef,Rd= 8,59 kN	Fv,ef,Rd= nef * Fv,Rd
-------------------	-----------------------

Proračunska nosivost skupine – po jednoj pos. ravnini spajala za spoj s 4 VIJAK M10


$\sum Fv,ef,Rd = 17,17$ kN	Fv,ef,i,Rd= nl,i * Fv,ef,Rd
----------------------------	-----------------------------

Uvjet nosivosti:	0,82 < 1	Fv,Ed $\leq \sum Fv,ef,i,Rd$
------------------	----------	------------------------------

Iskoristivost:	82 %
----------------	------

Izrazi za provjere otpornosti su korištene iz separata za auditorne vježbe iz kolegija drvene konstrukcije, dio za proračun spojeva [1]

PROVJERA OTPORNOSTI ROGA NA CIJEPANJE - Detalj B	
$h(R) = 330 \text{ mm}$	
$b(R) = 160 \text{ mm}$	
$\gamma_M = 1,1$	
$k_{mod} = 0,9$	
$\alpha R = 3^\circ$	
$a_4, c = 40 \text{ mm}$	
$h_e = 290 \text{ mm}$	
	<p>w faktor izmjene za utisнуте ježaste metalne spojne ploče širine <math>w_{pl}</math> (u mm) u pravcu vlakana</p> <p>w = 1 faktor izmjene za sva ostala spajala</p> $w = \max\left(1, \left(\frac{w_{pl}}{100}\right)^{0.35}\right)$
$F_{90,Rk} = 109,57 \text{ kN}$	$F_{90,Rk} = 14bw\sqrt{\frac{h_e}{1-h_e}}$
$F_{90,Rd} = 89,64 \text{ kN}$	$F_{v,ef,i,Rd} = k_{mod} \frac{F_{v,ef,i,Rk}}{\gamma_M}$
$F_{90,Ed} = 0,74 \text{ kN}$	$\sum F_{90,Ed} = F_{v,Ed} * \sin(\alpha R)$
$\frac{F_{90,Ed}}{F_{90,Rd}} \leq 1$	$0,01 < 1$
	1%

PROVJERA OTPORNOSTI SPOJA-Provjera na posmik (zatega) -Detalj B	
$h(R) = 330 \text{ mm}$	
$b(R) = 160 \text{ mm}$	
$\gamma_M = 1,1$	
$k_{mod} = 0,9$	
$V_{d,max} = 1,55 \text{ kN}$	
$f_{v,d} = 2,42 \text{ N/mm}^2$	
$k_{cr} = 0,67$	
$b_{ef} = 107,2$	
$\tau_{v,d} = 0,07$	
$\tau_{v,d} < f_{v,d}$	
$0,07 < 2,42$	$0,027 \quad 3\%$
	$\tau_{v,d} \leq f_{v,d}$ $\tau_{v,d} = 1,5 \cdot \frac{V_d}{h \cdot b_{ef}}$ $b_{ef} = b \cdot k_{cr} \leq b$

PROVJERA NALJEGANJA ROGA NA POTKONSTRUKCIJU-Detalj B

b(R)=	160 mm
yM=	1,1
kmod=	0,9
Ra,y=	41,07 kN
fc,o,d=	16,62 N/mm <sup>2</sup>
fc,90,d=	1,73 N/mm <sup>2</sup>
kc,α=	0,426

Dimenzijs kladice	
b(k)=	150 mm
x(k)=	150 mm
do=	80 mm

$$\sigma c, \alpha, d = \frac{Ra, y^* \sin(30)}{A = b^* x} = \frac{20535,00}{22500,00} = 0,91 < 7,07$$

$$= 0,129 \quad 13\%$$

**PROVJERA OTPORNOSTI SPOJA-Provjera na gnjećenje-Detalj B**

b(R)=	160 mm
yM=	1,1
kmod=	0,9
Nt,o,d=	28,10 kN
fc,o,d=	16,62 N/mm <sup>2</sup>
fc,90,d=	1,731 N/mm <sup>2</sup>
αR=	31
kc,α=	0,94

Dimenzijs pločice	
b(p)=	180 mm
h(p)=	250 mm
do=	5 mm
Wel=	150,00 mm <sup>2</sup>

$$\sigma_{c,\alpha,d} = \frac{N_{t,o,d}}{b^*h(p)} = \frac{28100,00}{45000,00} = 0,62 < 15,69$$


$$\text{Med} = \frac{\alpha c, \alpha, d^*(l * b2 / 8)}{\text{Wel}} = \frac{359,68}{150,00} = 2,40$$

$$\text{Mrd} = \frac{\text{fy}^* \text{Wel}}{\text{yM}} = \frac{150,00}{1,1} = 136,364$$

Med < Mrd

2,40 < 136,36

— » eliĚna spojna ploĚa  
S235, 5/1150x130 (t=5 mm)

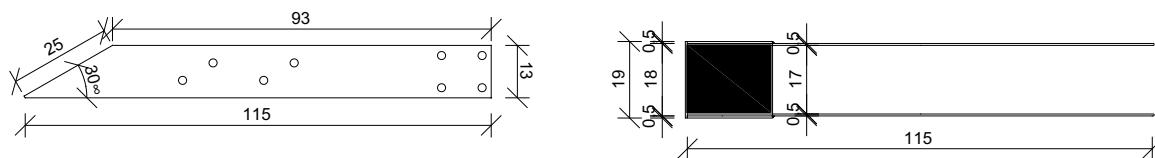

*Slika 34. Dimenzije čelične ploče*

## 2.4.2.2. Priklučak greda u sljemenu

Izrazi i slike korišteni su iz izvora navedenog pod brojem [1] na popisu literature.

### Priklučak vanjskom čeličnom pločom

**GL24h, VIJCI M10 (kv. 4.6)**

#### ULAZNI PODACI

<b>POZ 101-2</b>	b/h= 160	330 mm	Rogovi okvira
	$\alpha R = 31$	$0,515 \sin(31^\circ)$	$0,857 \cos(31^\circ)$

$\rho_k = 385$	kg/m <sup>3</sup>	Gustoća građe
$f_{h,\alpha,k} = 25,09$	N/mm <sup>2</sup>	Čvrstoća po oplošju rupe uz utjecaj kuta
$f_{h,0,k} = 28,41$	N/mm <sup>2</sup>	Čvrstoća po oplošju rupe
$t_1 = 160$	mm	Duljina prodora spajala
$d = 10$	mm	Promjer spajala
$M_{y,Rk} = 47772,86$	Nmm	Karakteristični moment popustanja
$F_{ax,Rk} = 0$	N	Osnova nosivost
$f_u = 400$	N/mm <sup>2</sup>	Vlačna čvrstoća

Karakteristična nosivost 1 štapastog spajala po 1 posmičnoj ravnini za rog:


$$(f) \quad F_{v,Rk} = 20074,8 = 20074,8 \text{ N}$$

$$(g) \quad F_{v,Rk} = 5631,0 + 0,00 = 5631,0 \text{ N}$$


Mjerodavan: 5631,0 N

Proračunska sila u spoju	$\sum F_{v,Ed} = 30,18 \text{ kN}$	Proračunska sila u jednoj posmičnoj ravni dvoreznog spoja	$F_{v,Ed} = 15,09 \text{ kN}$
Faktor sigurnosti za duktilan slom u spajalu yM,m	1,1	Faktor kmod za raz. uporabe 1	0,9
Raspored vijaka promjera d= 10 mm			

Opterećena zatega visine h= 360 mm $\alpha z = 59$	rog h= 200 mm $\alpha R = 31$	rad= 0,54
a1= 50 mm > a1,min= 48,6 mm		
a2= 60 mm > a2,min= 40,0 mm		
a3,c= 80 mm > a3,t,min= 80,0 mm		
a4,t= 80 mm > a4,t,min= 30,0 mm		
a4,c= 90 mm > a4,c,min= 30,0 mm		
eL= 34 mm > emin= 14,4 mm		

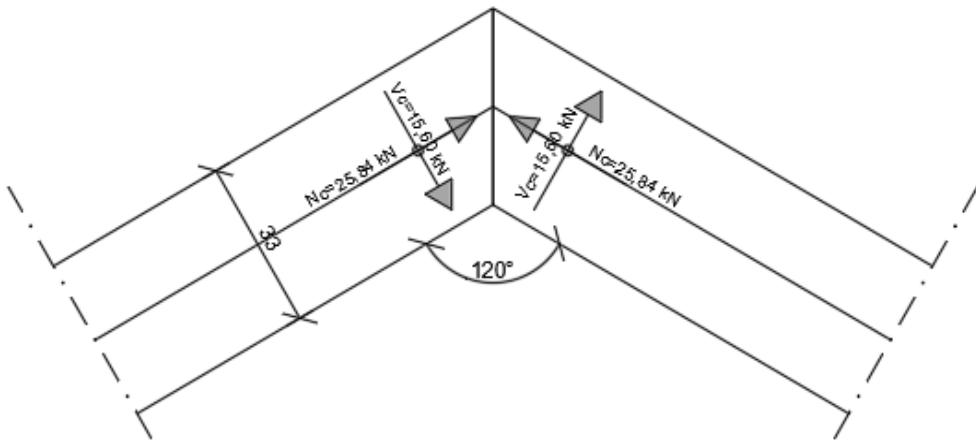

Slika 3. Pozicija uzdužne i poprečne sile u rogu

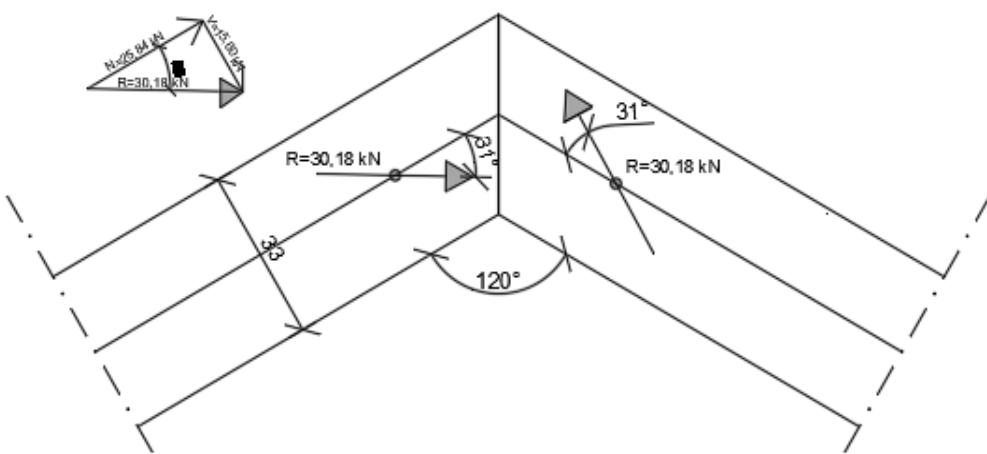

Slika 4. Iznos i kut rezultantne sile u rogu

Izrazi i slike korišteni su iz izvora navedenog pod brojem [1] na popisu literature.

OTPORNOST SPOJA - za rog b/h = 160/330 mm (GL24h) i kut sile prema vlakancima, $\alpha R = 31^\circ$		
<b>F<sub>v,Ed</sub>=</b> 15,09 kN <b>F<sub>v,Rd</sub>=</b> 4607,1639 N		<i>Proračunska nosivost</i>
		$F_{v,ef,i,Rd} = k_{mod} \frac{F_{v,ef,i,Rk}}{\gamma_M}$
Potreban proračunski broj spajala u 1 skupini -za proračunsku silu F <sub>v,Ed</sub> = 15,09 kN (po 1 pos. ravnini)		
$\sum nef(R) =$ 3,28 kom		$\sum n_{ef,i} = n_{ef,i} \cdot n_{l,i} \geq \frac{F_{v,Ed}}{F_{v,ef,i,Rd}}$
Maksimalan broj redova spajala za visinu presjeka roga:		
$\max n_1 =$ 3,67 reda		$\max n_{l,i} = \frac{h_i - (a_{4,t} + a_{4,c})}{a_2} + 1$
Potreban proračunski broj spajala u 1 redu:		
		Odabran br. redova:
nef®>= 0,82 $\approx$ 1 kom		n <sub>l,i</sub> = 4 reda
Proračunski broj spajala u 1 redu s 1 komada spajala		
nef= 0,86 kom < 1,00 kom		
Proračunski broj spajala u skupini:		$n_{ef} = \left[ n^{0,9} \sqrt[4]{\frac{a_1}{13d}} \right] \cdot \frac{90^\circ - \alpha}{90^\circ} + n \frac{\alpha}{90^\circ} \leq n$
$\sum nef(R) =$ 3,44 kom		$\sum nef(G) = nef * n_{l,i}$
Usvojeni broj spajala u skupini: 4 kom		
Proračunska nosivost 1 reda –po jednoj pos.ravnini spajala za spoj s 1 VIJAK M10		
F <sub>v,ef,Rd</sub> = 4,61 kN		F <sub>v,ef,Rd</sub> = nef * F <sub>v,Rd</sub>
Proračunska nosivost skupine – po jednoj pos. ravnini spajala za spoj s 4 VIJAK M10		
$\sum F_{v,ef,Rd} =$ 18,43 kN		F <sub>v,ef,i,Rd</sub> = n <sub>l,i</sub> * F <sub>v,ef,Rd</sub>
F <sub>v,Ed</sub> = 15,09 kN		
Uvjet nosivosti: <b>0,82 &lt; 1</b> F <sub>v,Ed</sub> $\leq \sum F_{v,ef,i,Rd}$		
Iskoristivost: <b>82 %</b>		

**PROVJERA OTPORNOSTI PRESJEKA-kosi sudar u sljemenu- opterećenje udužnom silom-Detalj D**


h(R)=	330 mm
b(R)=	160 mm
yM=	1,3
kmod=	0,9
αR=	31 0,515
Nc,o,d=	24,13 kN
f,c,o,d=	16,62 N/mm <sup>2</sup>
f,c,90,d=	1,73 N/mm <sup>2</sup>
k <sub>c,α</sub> =	0,41
As=b*(h/cos α)	61774,85 mm

$$\sigma_{c,o,d} = \frac{N_{c,o,d}}{A_s} = \frac{24130,00}{61774,85} = 0,39 \quad < \quad k_{c,\alpha} * f_{c,o,d} = 6,83$$

$$= 0,057 \quad 6\%$$

$$\sigma_{c,\alpha,d} = \frac{F_{c,\alpha,d}}{A_{c,\alpha}} \leq k_{c,\alpha} \cdot f_{c,0,d}$$


$$k_{c,\alpha} = \frac{1}{k_{c,90} \cdot f_{c,90,d} \cdot \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}$$

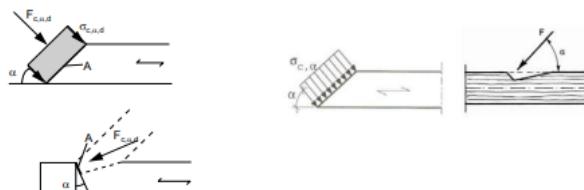

Slika 2.7 Tlak pod kutom na vlakanca

#### 2.4.2.3. Priklučak glavne nosive konstrukcije na potkonstrukciju

Detalj spajanja masivne potkonstrukcije serklaža sa gredom (160/330 mm) trozglobnog okvira projektiran je na način da se umetne drvena kladica(6/150x150 mm) kao posrednik prijenosa sile iz gornjeg dijela konstrukcije u donji. Kladica je izrađena od tvrdog drva. Iz kataloga (BMF katalog) odabiremo dva(2) čelična L profila debljine 8 mm (150x75 mm) kako bi preuzele odižuće sile te doprinijeli horizontalnim reakcijama.

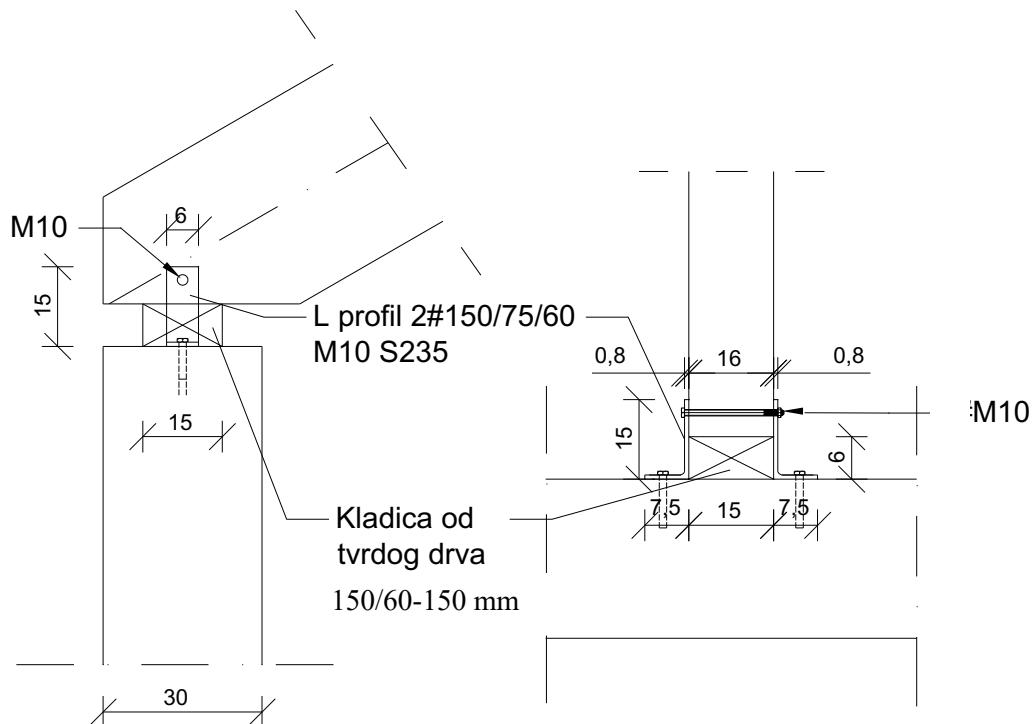

Slika 35. Detalj nalijeganja roga na potkonstrukciju

## 2.5. Iskaz materijala

### 2.5.1. Iskaz materijala za predloženo rješenje novog krovišta

ISKAZ MATERIJALA - DRVENI / ČELIČNI ELEMENTI KROVNE DRVENE KONSTRUKCIJE I SPOJNI PRIBOR									
Naziv i pozicija elemenata drvene krovne konstrukcije	Proizvod / materijal	Razred čvrstoće	Komada	Duljina	Poprečni presjek			Volumen	Masa
			[kom.]	L [m]	b [m]	h [m]	t[m]	V [m <sup>3</sup> ]	M [kg]
SEKUNDARNE GREDE	POZ 102	Cjelovito drvo / KVH	C24	112,00	3	0,12	0,14	5,645	—
TROZGLOBNI OKVIR-GNK	POZ 101	Lijepljeno lam. drvo						Σ	—
Rogovi	POZ 101-2	Lijepljeno lam. drvo	GL 24 H	14,00	7,2	0,16	0,33	5,322	—
Vezna greda	POZ 101-1	Lijepljeno lam. drvo	GL 24 H	12,00	7	0,16	0,16	2,150	—
REŠETKASTI SPREG									—
Čelični prihvat jedne diagonale sprega-(prva podrožnica)		Konstrukcijski čelik	S 235	16,00	-	0,158	0,238	0,006	0,00361 28,34
Čelični prihvat dvije diagonale sprega		Konstrukcijski čelik	S 235	16,00	-	0,216	0,238	0,006	0,004935 38,74
Čelične dijagonale M16	POZ 103	Konstrukcijski čelik	S 235	24,00	3,6	Φ16		0,000804	151,52
METALNI SPOJNI PRIBOR I ČEL. PLOČE	Oznaka proizvoda	Materijal i kvaliteta čelika (min. fu)	Komada	Debljina	Ploština				
			[kom.]	t [mm]	A [mm <sup>2</sup> ]				
PRIKLJUČAK SNK NA GNK									
Čelični kutnici	AB105	Čelik		400,00	196	-	0,09	0,1	0,003 0,000054 83,08
Spajala	Čavli 4/100	Čelik			784	-	7,8538E-05	0,1	7,85E-06 48,34
PRIKLJUČAK GNK na POTKONSTRUKCIJU									
Čelični kutnici	Betonwinkel-10041	Čelično sidro		400,00	28	-	0,075	0,15	0,008 0,00009 19,782
Spajala	M10	Vijak		400,00	56	-	Φ10		0,000314 138,10
PRIKLJUČCI U REŠETKASTOM GNK									
Čelične ploče	Spojna pločica sljemena			400,00	14	Σ	0,25	0,325	0,005 0,000406 44,65
Čelične ploče	Spojna pločica spoj roga i vezne grede			400,00	14	2,475	0,19	0,13	0,005 0,001609 176,80
Spajala	M10	Vijak		400,00	56	-	Φ10		0,000314 138,10
PODGLED	POZ 201	Cjelovito drvo	C18	57,00	6	0,25	0,018		6,156

ISKAZ MATERIJALA	Volumen	Masa
	V [m <sup>3</sup> ]	M [kg]
Drvo	19,27	-
Čelik	-	867,45

ISKAZ MATERIJALA	Volumen	Masa
	V [m <sup>3</sup> ]	M [kg]
Cjelovito drvo	5,64	-
LLD	7,47	-
Podgleđ	6,16	-
Čelik	-	218,60
Spojni pribor / kutnici	-	102,87
Spojni pribor / spajala	-	324,54
Čelične ploče	-	221,45

Tablica 23. Iskaz materijala novog krovišta

### 2.5.2. Iskaz materijala za postojeće tradicijsko krovište


ISKAZ MATERIJALA - DRVENI ELEMENTI TRADICIONALNE KROVNE KONSTRUKCIJE								
Naziv i pozicija elemenata drvene krovne konstrukcije	Proizvod / materijal	Razred čvrstoće	Komada	Duljina	Poprečni presjek	Volumen	Masa	
TRADICIONALNO KROVIŠTE GNK	POZ 101	Cjelovito drvo					$\Sigma$	–
Rogovi	POZ 101-2	Cjelovito drvo	C24	46,00	7,81	0,12	0,14	6,036
Vezna greda	POZ 101-1	Cjelovito drvo	C24	23,00	12	0,16	0,16	7,066
Kliješta	POZ 101-3	Cjelovito drvo	C24	12,00	5,66	0,16	0,16	1,739
Razupora	POZ 101-4	Cjelovito drvo	C24	6,00	3,97	0,14	0,14	0,467
Kosnici	POZ 101-5	Cjelovito drvo	C24	12,00	3,52	0,14	0,14	0,828
Ruke	POZ 101-6	Cjelovito drvo	C24	12,00	1,23	0,14	0,14	0,289
Vjetrosnici	POZ 101-7	Cjelovito drvo	C24	12,00	6	0,05	0,05	0,180
Naziv i pozicija elemenata drvene krovne konstrukcije	Proizvod / materijal			Metara kvadratnih	Poprečni presjek			
				[m <sup>2</sup> ]	b [m]	h [m]		
Drvena oplata(osb ploče)	POZ 101-8	Iverica		376,80	2,5	0,018	6,782	–

Napomena: Iskaz je bez stropne konstrukcije

ISKAZ MATERIJALA	Volumen	Masa
	V [m <sup>3</sup> ]	M [kg]
Cjelovito drvo	23,39	–

Tablica 24. Iskaz materijala postojećeg krovišta

Dispozicija tradicionalnog krovišta dvostruka visulja

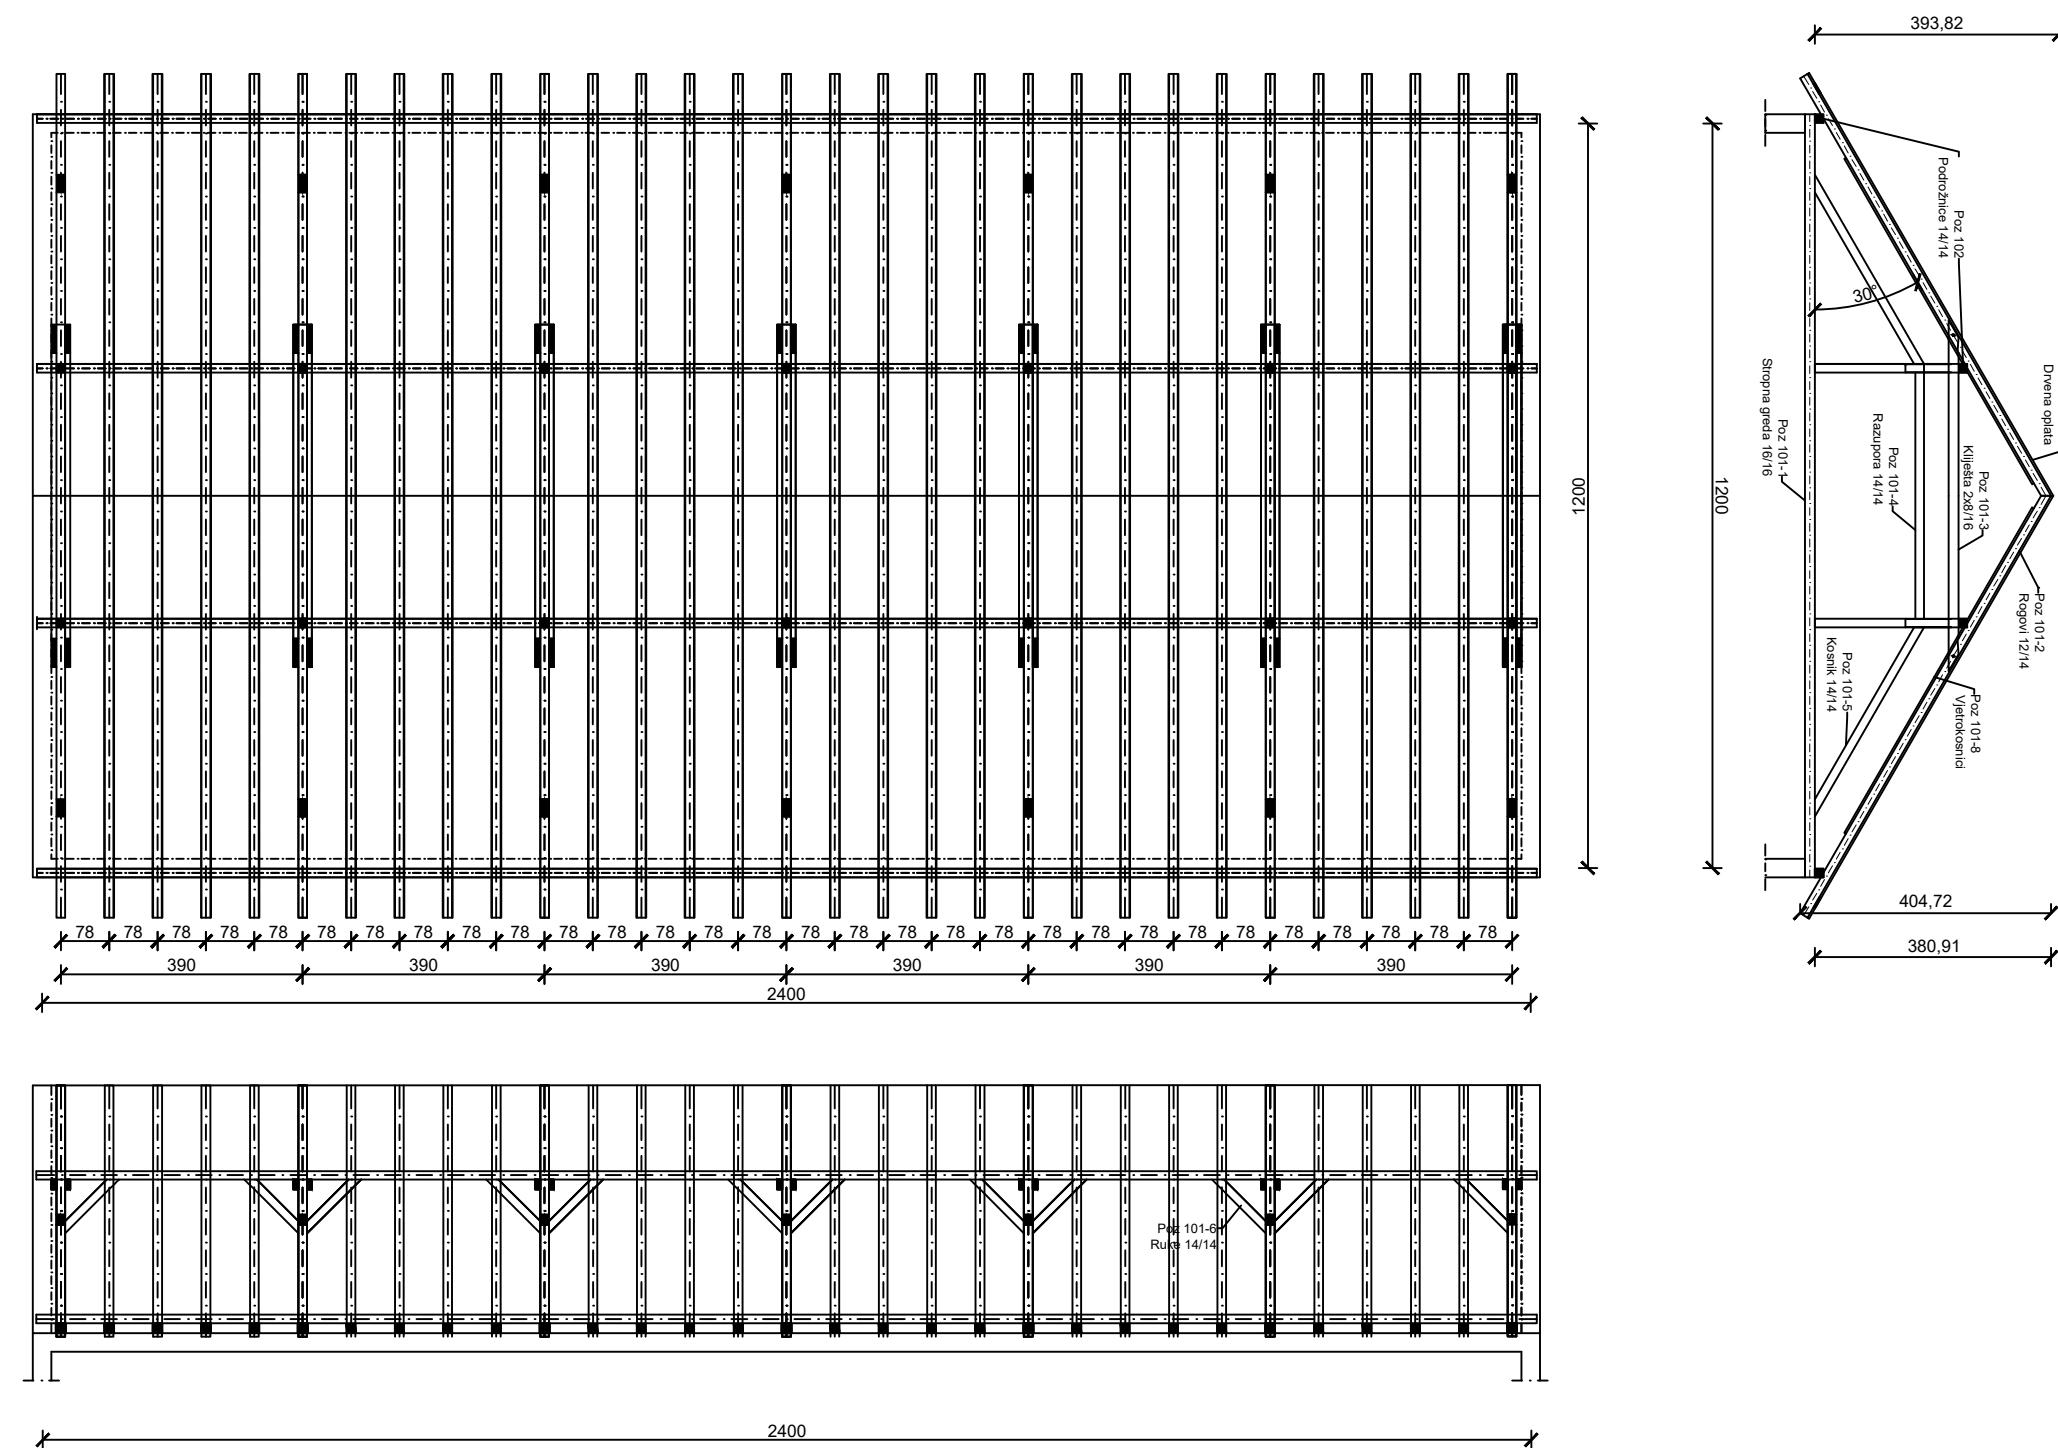

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Kolegij: DRVENE KONSTRUKCIJE


Student: Adin Mujanović

Mentori: prof.dr.sc. Adriana Bjelanović, dipl.ing.grad.

Zadatak:  
Dispozicija tradicionalnog podroženičkog krovišta sa visuljama

Mjerilo: 1:100 Ak.god.: 2022./23. 4.1. Dispozicija

Dispozicija suvremenog krovišta trozglobnog okvira sa zategom

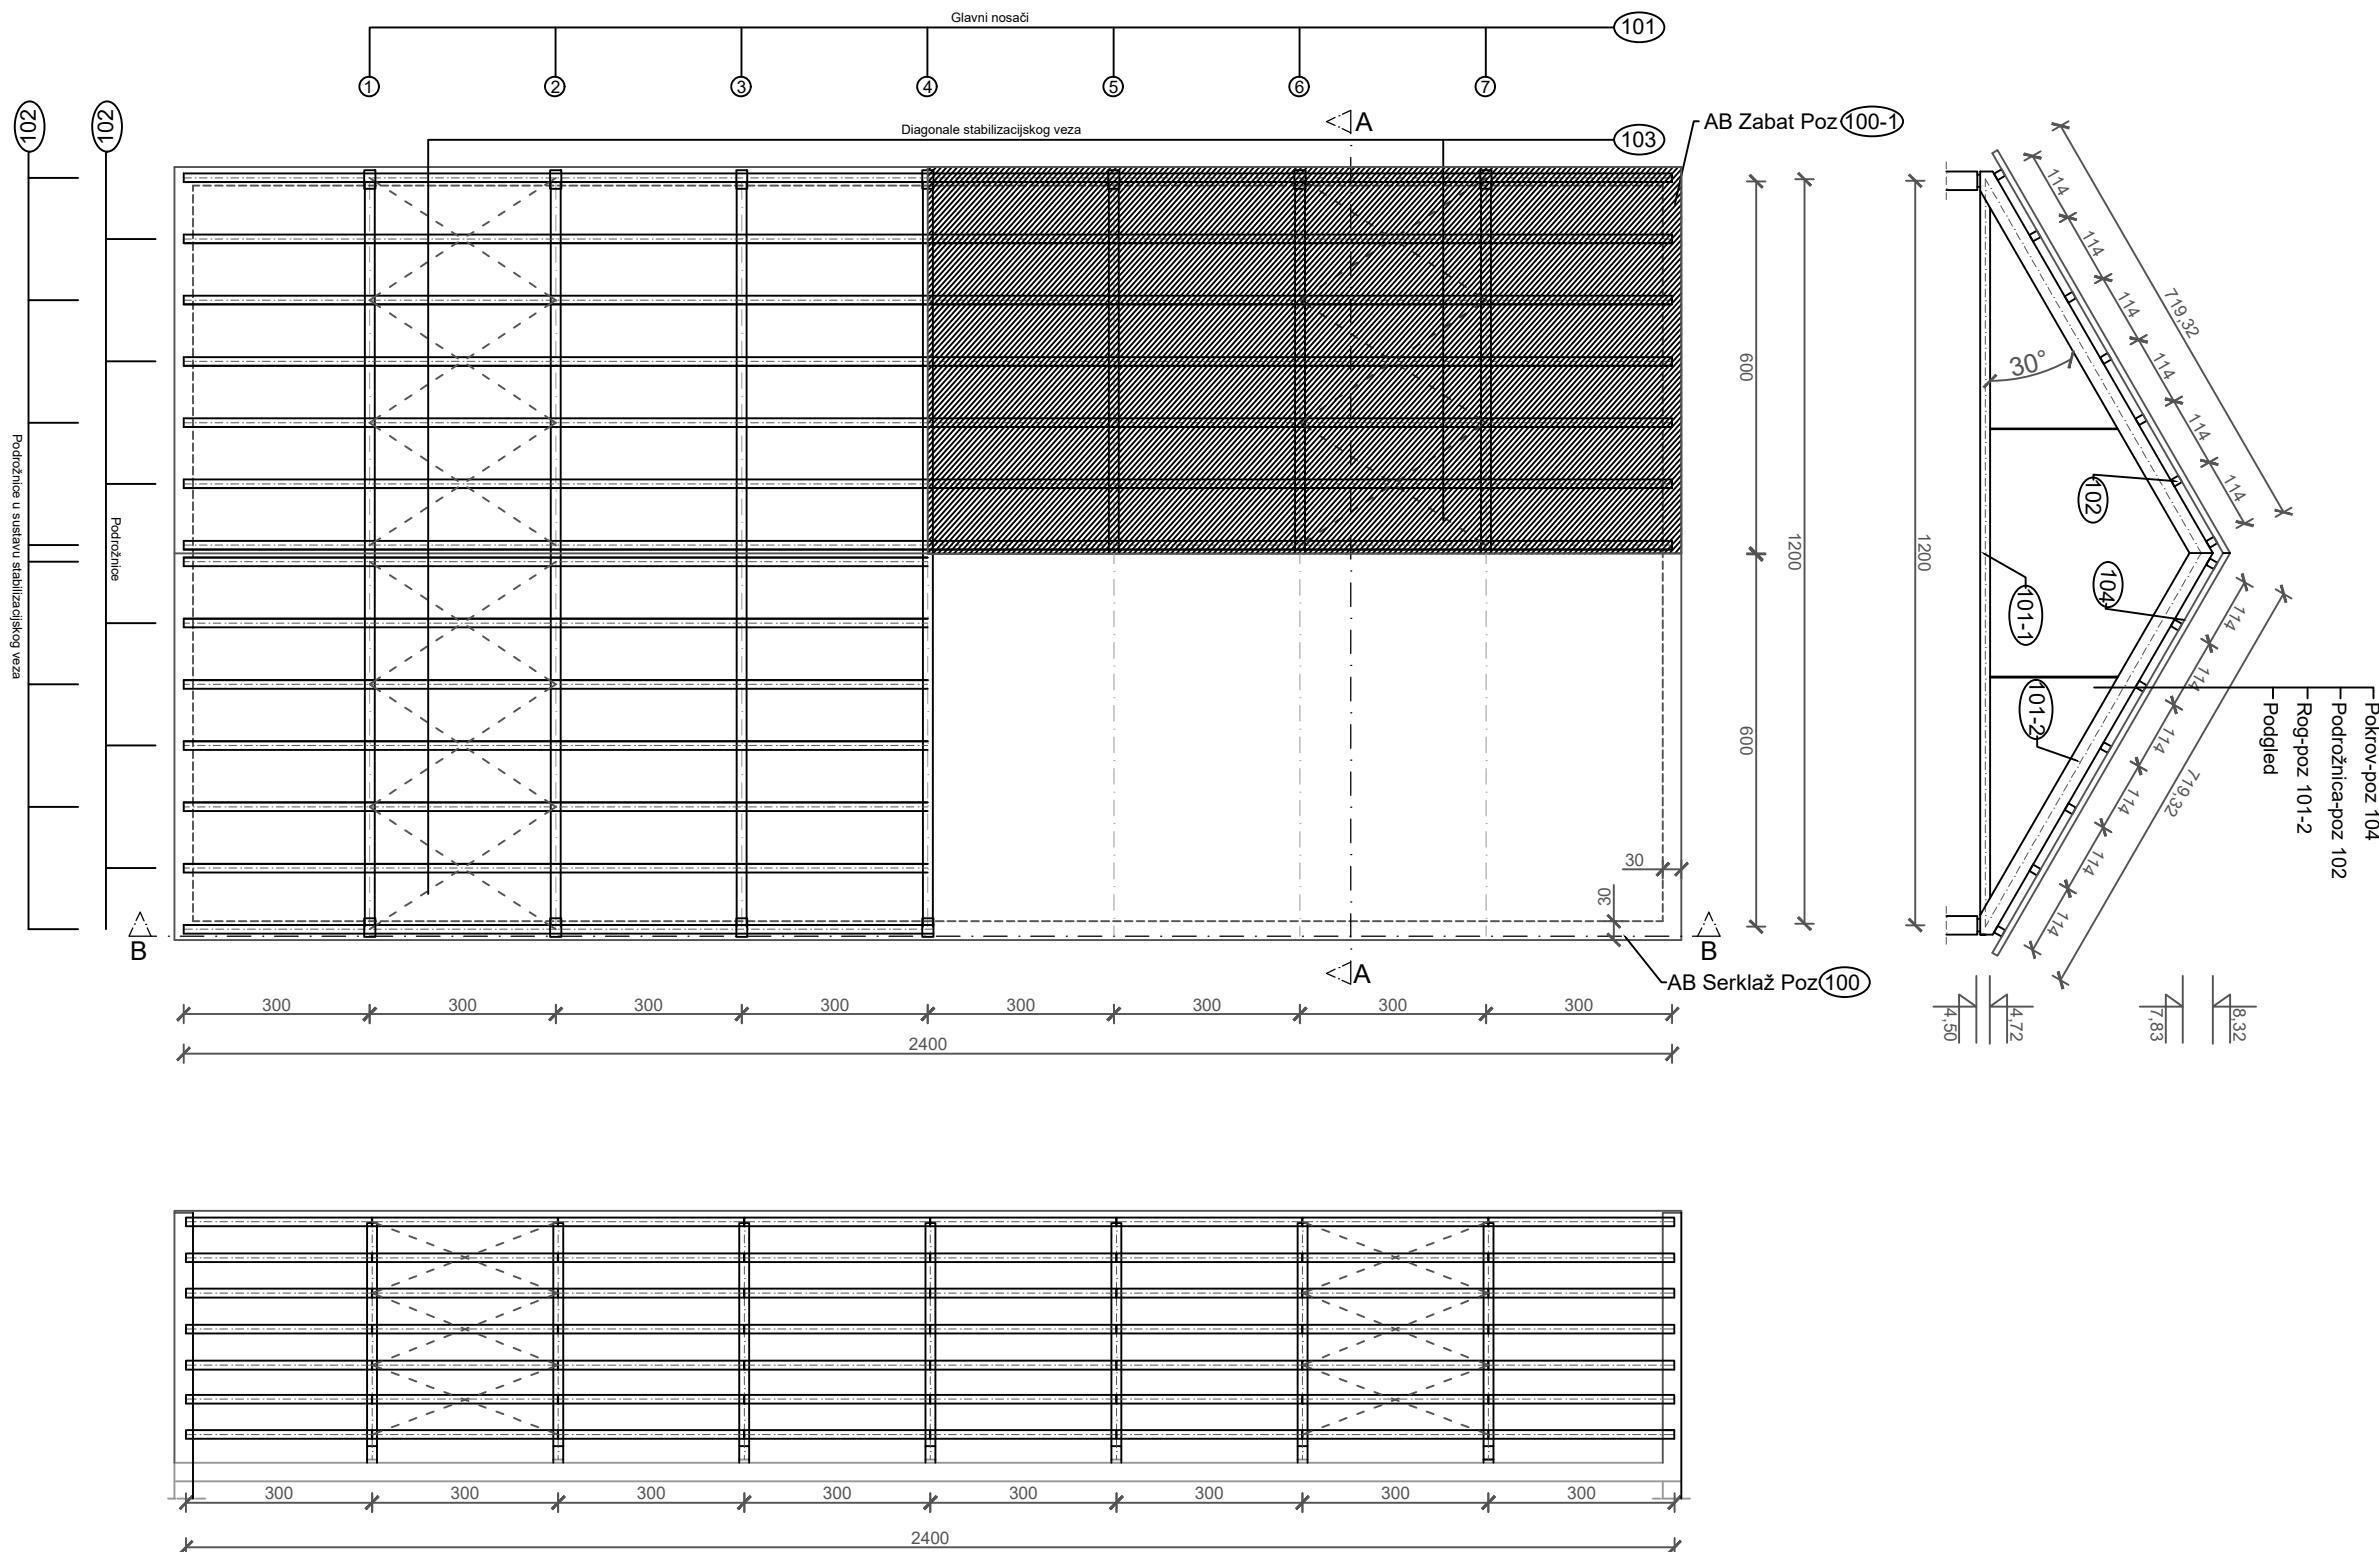

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Kolegij: DRVENE KONSTRUKCIJE

Student: Adin Mujanović









Mentori: prof.dr.sc. Adriana Bjelanović, dipl.ing.grad.

Zadatak:  
Dispozicija suvremenog krovišta-trozglobni okvir

Mjerilo: 1:100 Ak.god.: 2022./23. 4.2. Dispozicija

Priklučak podrožnice na rog, kutnikom 2#AB105  
Detalj A

AB105

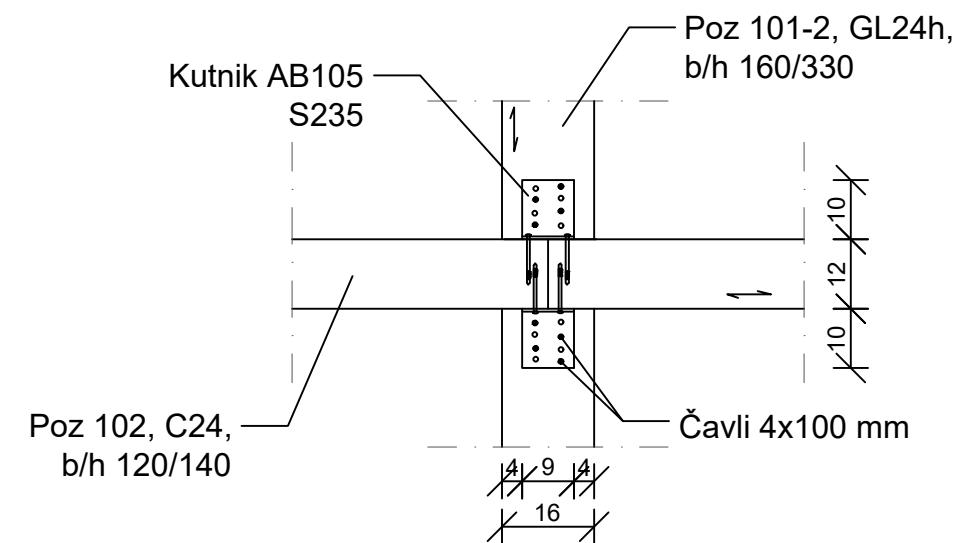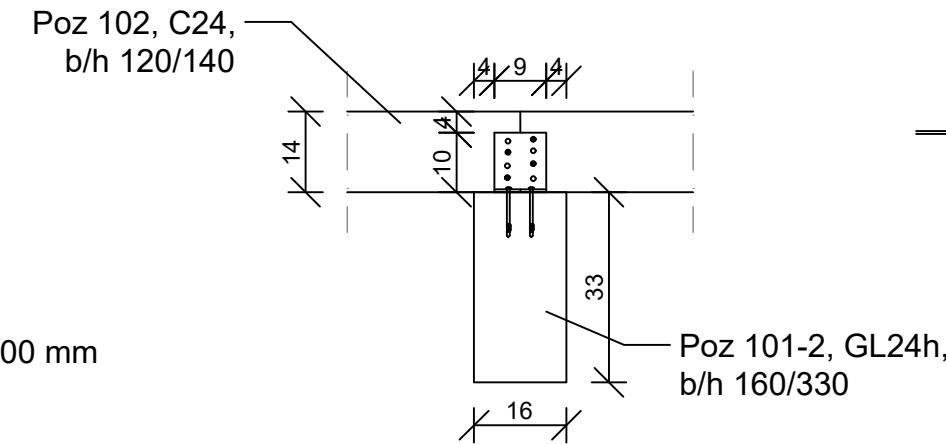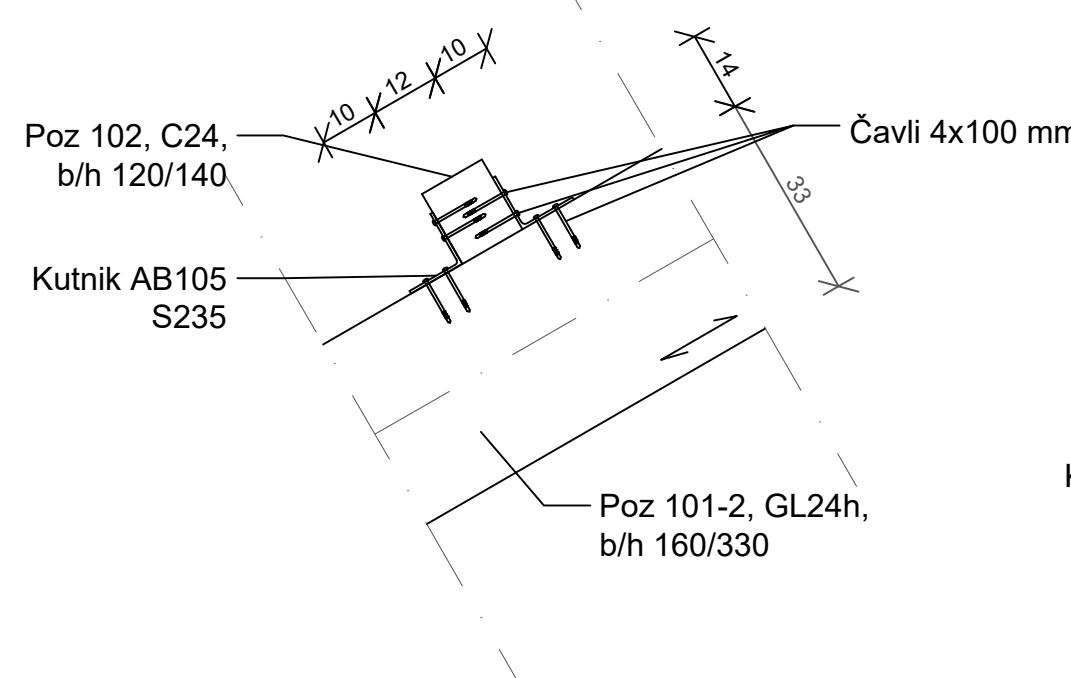

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Kolegij: DRVENE KONSTRUKCIJE

Student: Adin Mujanović

Mentori: prof.dr.sc. Adriana Bjelanović, dipl.ing.grad.

Zadatak:  
Priklučak podrožnice




Mjerilo: 1:10

Ak.god.: 2022./23.

Nacrt:Detalj A

Dvorezni spoj drvo-vanjska čelična ploča 2#5/1150x130 mm (t=5 mm)

## Detalj B

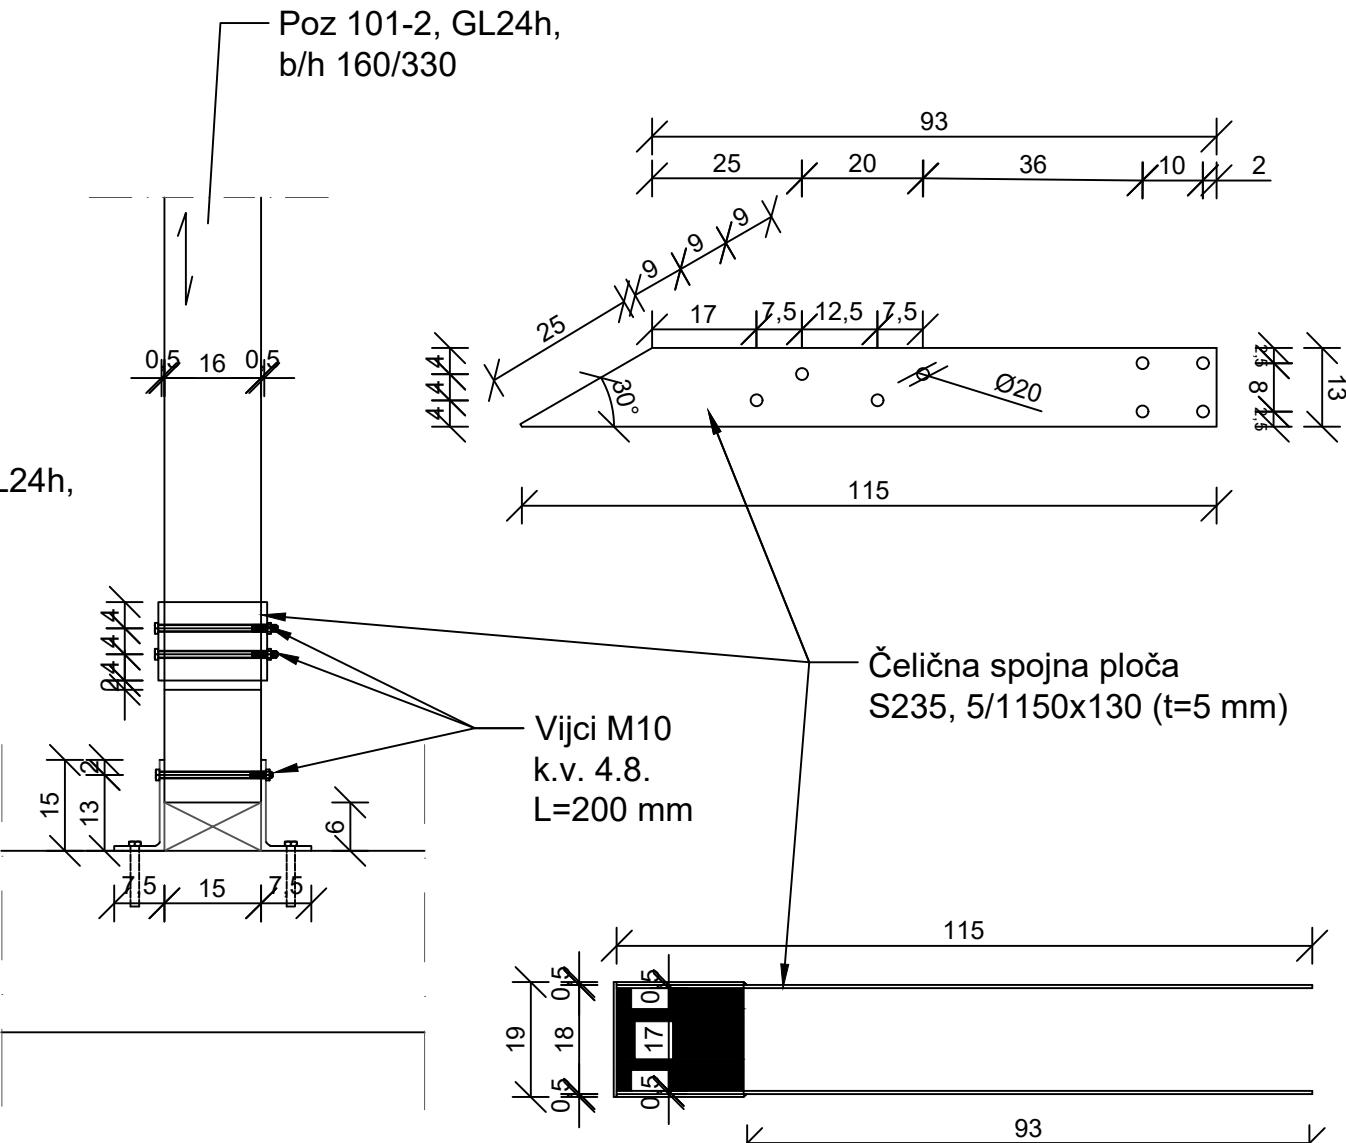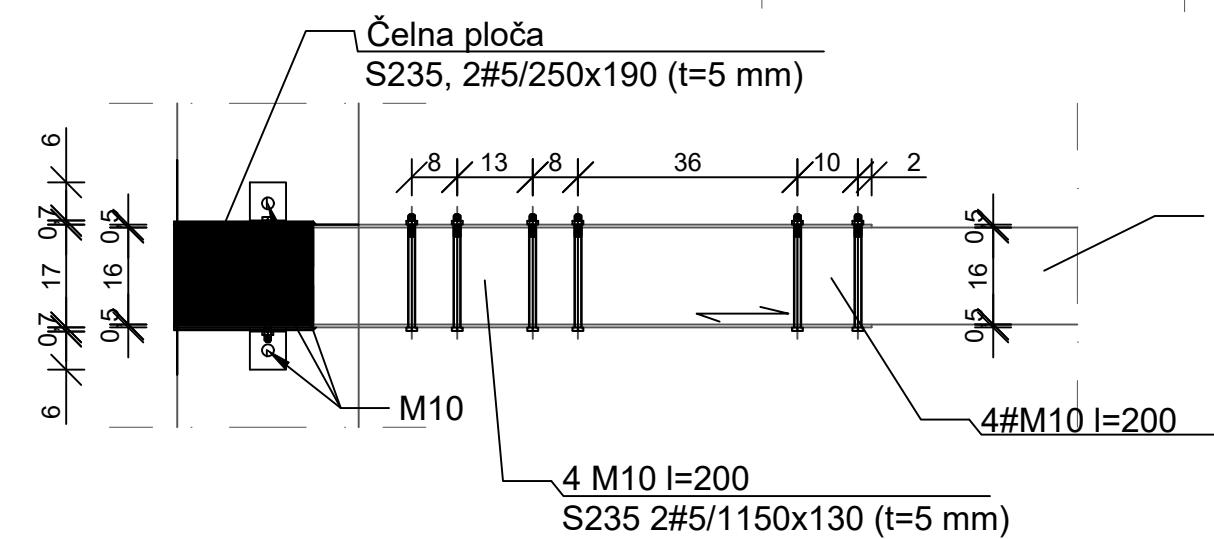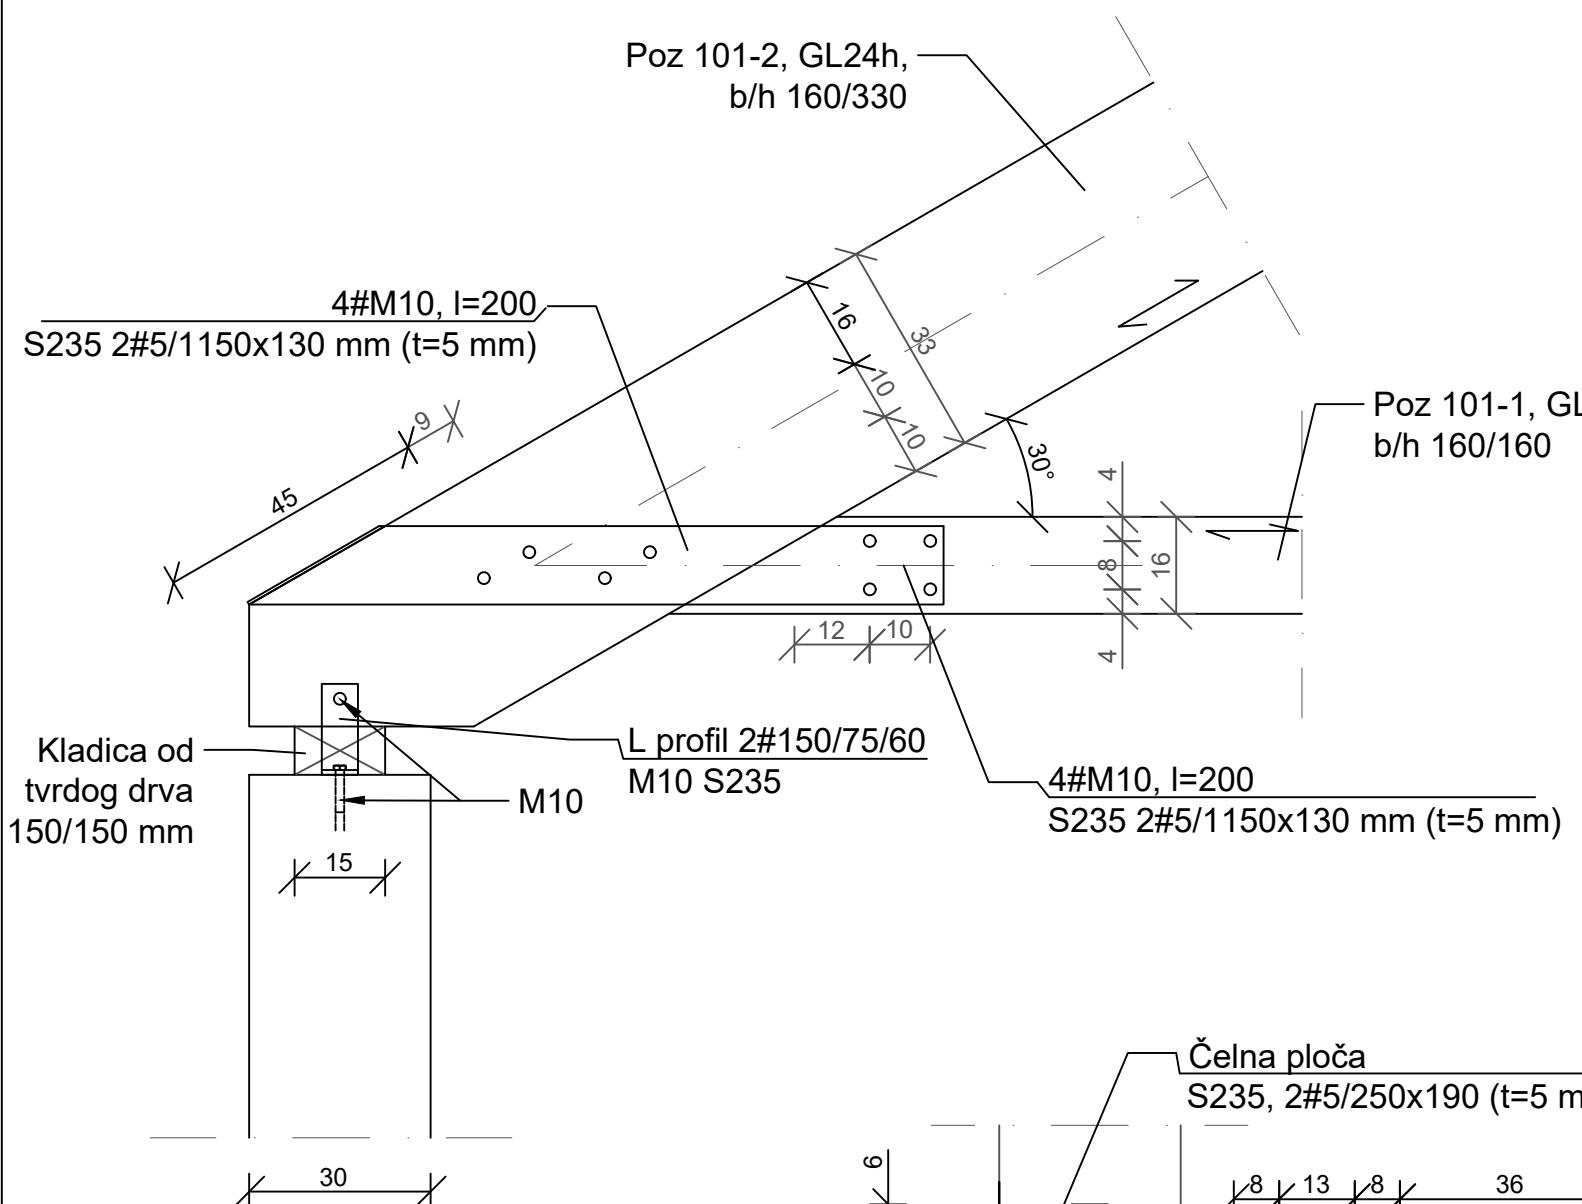


GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Kolegij: DRVENE KONSTRUKCIJE	Zadatak: Dvorezni spoj drvo - vanjska čelična ploča		
Student: Adin Mujanović			
Mentori: prof.dr.sc. Adriana Bjelanović, dipl.ing.građ.	Mjerilo: 1:10	Ak.god.: 2022./23.	Nacrt :Detalj B

Dvorezni spoj drvo-vanjska čelična ploča 2#5/325x250 mm (t=5 mm)

## Detalj D

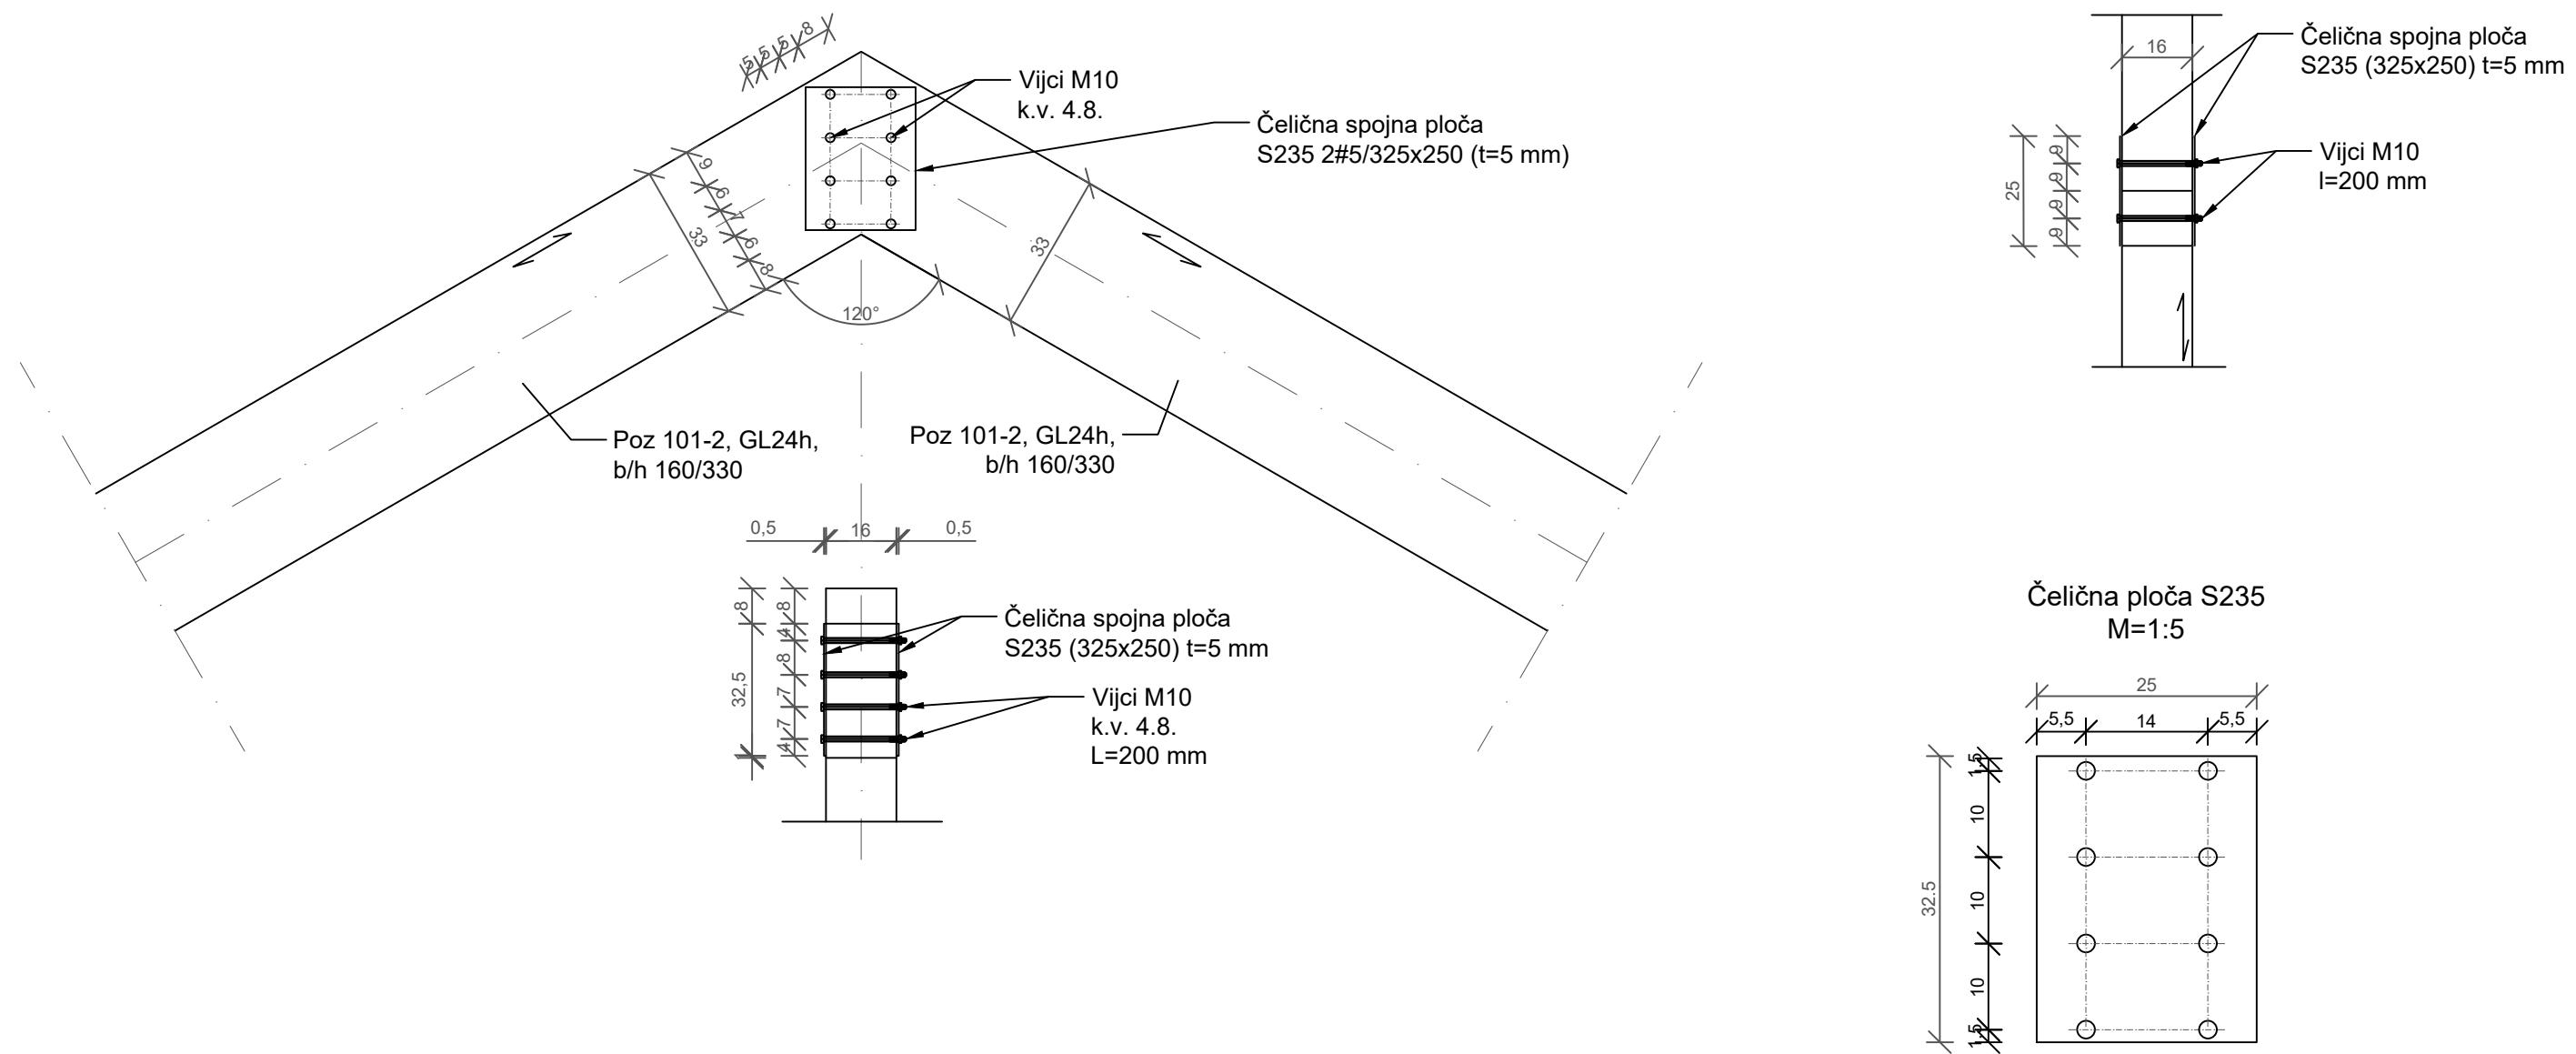

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

Kolegij: DRVENE KONSTRUKCIJE	Zadatak: Dvorezni spoj vanjska čalična ploča - drvo		
Student: Adin Mujanović			
Mentori: prof.dr.sc. Adriana Bjelanović, dipl.ing.građ.	Mjerilo: 1:10	Ak.god.: 2022./23.	Nacrt: Detalj D